

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

CTM de Tourcoing

Adresse : 385 Boulevard Gambetta,59200 TOURCOING

Contact :

Julien BRIGANT

Téléphone : 06 31 27 01 41

Client :

DALKIA

385 Boulevard Gambetta

59200 TOURCOING

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Aérotherme

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

- Fourniture et remplacement aérotherme eau chaude KAOLYX EPP ECM 20

Casing en polypropylène expansé (EPP) gris. Poids rempli en eau : 10 kg.

Dim. L\*H\*P: 550x480x545mm.

Alimentation électrique monophasée I<sub>max</sub> = 0,56A / P = 70W. Moto-ventilateur ECM basse consommation classe IP 54.

Débit d'air max 1500 m<sup>3</sup>/h. Batterie cuivre-alu : puissance nominale = 22,1 kW pour régime d'eau 90/70°C et T° entrée d'air 0°C. Connection eau 1/2". Temp max ambiance 60°C. Temp max eau 120°C. Pression max eau 16 bars.

- Fourniture et pose vanne 2 Voies Kaolys EPP 1/2"

- Fourniture et pose boîtier T-BOX Kaolys EPP

Régulation avancée à écran tactile couleur permettant :

\* réglage d'une température de consigne (sonde de T° incorporée)

\* sélection automatique ou manuelle des vitesse de ventilation

\* marche/arrêt ventilation

\* programmation hebdomadaire

\* raccordement à une GTC en MODBUS RTU

- Fourniture et pose câble de régulation 4G1mm<sup>2</sup> blindé

- Fourniture et pose goulotte moulure 32x16mm

- Fourniture et pose disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - Courbe C + module différentiel 1P+N 30mA

- Fourniture et pose flexible 20x27 Longueur 500mm

Saut de page

Nota :

- Transformation de l'alimentation électrique du TRI 400V au Mono 230V (conservation du câble alimentation électrique existant)



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 28/11/2023  
N° Dossier : DE00001732  
Page : 2/6

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

Julien BRIGANT  
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

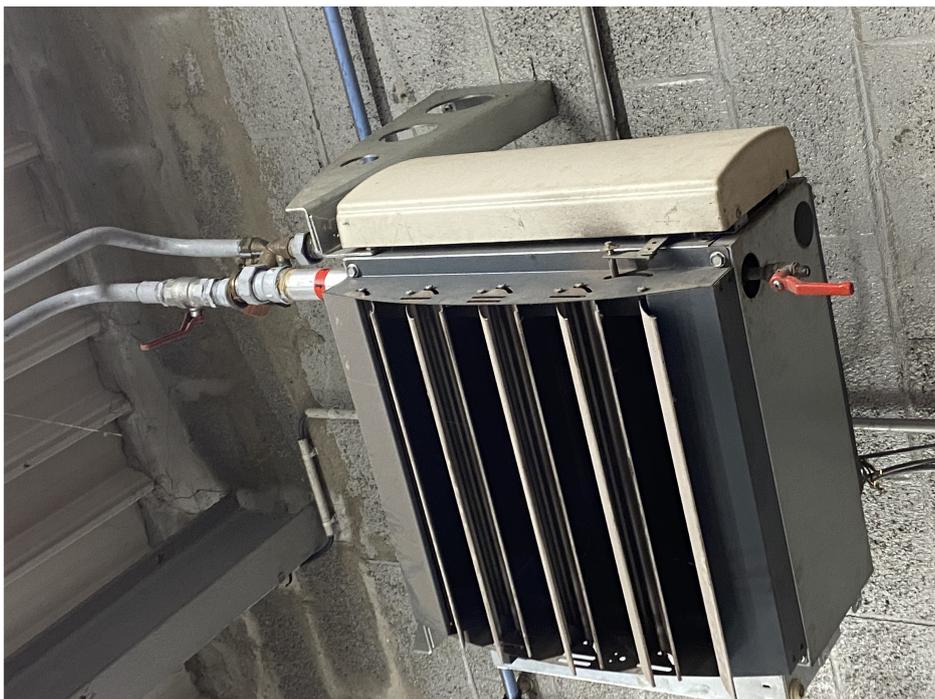

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

