



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 24/01/2024
N° Dossier : DE00001451
Page : 1/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Ecole Victor Hugo Hordain

Adresse : 11 Rue Pasteur,59111 HORDAIN

Contact :

Jean-Baptiste DELAMAIDE

Téléphone : 07 85 84 15 43

Client :

ENGIE COFELY

11 Rue Pasteur
59111 HORDAIN

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

Typologie

Remplacement

Description

- Mise en sécurité
- Consignation
- Dépose du variateur
- Fourniture et pose d'un variateur ALTIVAR SCHNEIDER
- Branchement + réglage

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Entretien

Remplacement variateur

Commentaire

Je suis arrivé sur place

J'ai constaté un défaut de disjonction avant intervention

J'ai donc procédé à mon remplacement de variateurs à l'identique comme convenu

Après essai le défaut de disjonction était encore présent il se situe sur la partie régulation (Dijoncteur QC) qui relie les relais de temporisation K1 et K2 et les bobine KM, il y a probablement un court-circuit

Réception des travaux

Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 24/01/2024
N° Dossier : DE00001451
Page : 2/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80


contact@mea-air.fr

Jean-Baptiste DELAMAIDE
Signature du client :

DELCOURT JULIEN
Signature du technicien :


Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Disjoncteur qui pose problème.

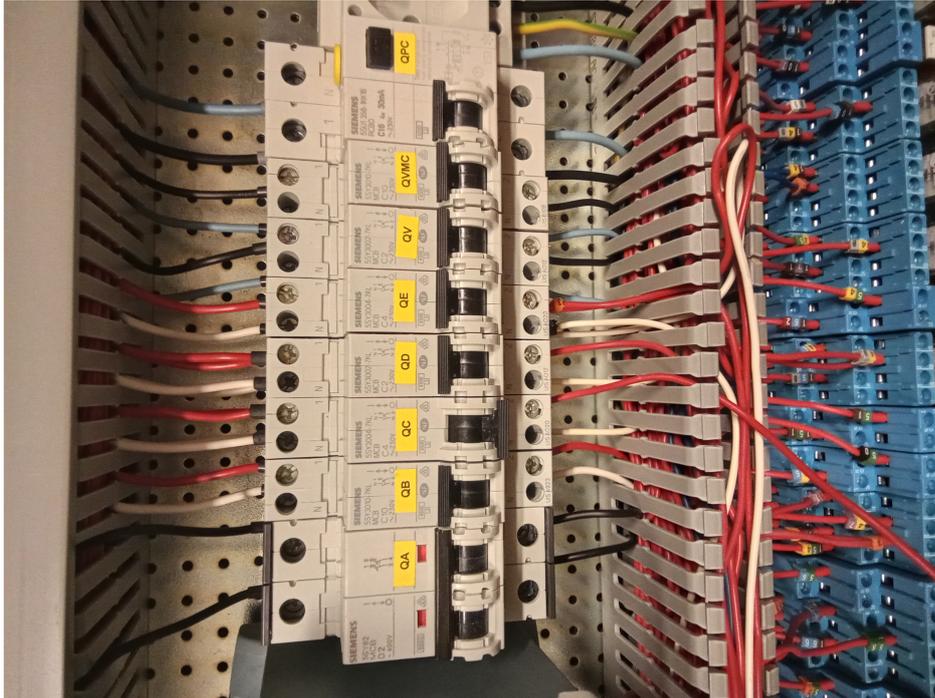

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Kt relais de temporisation

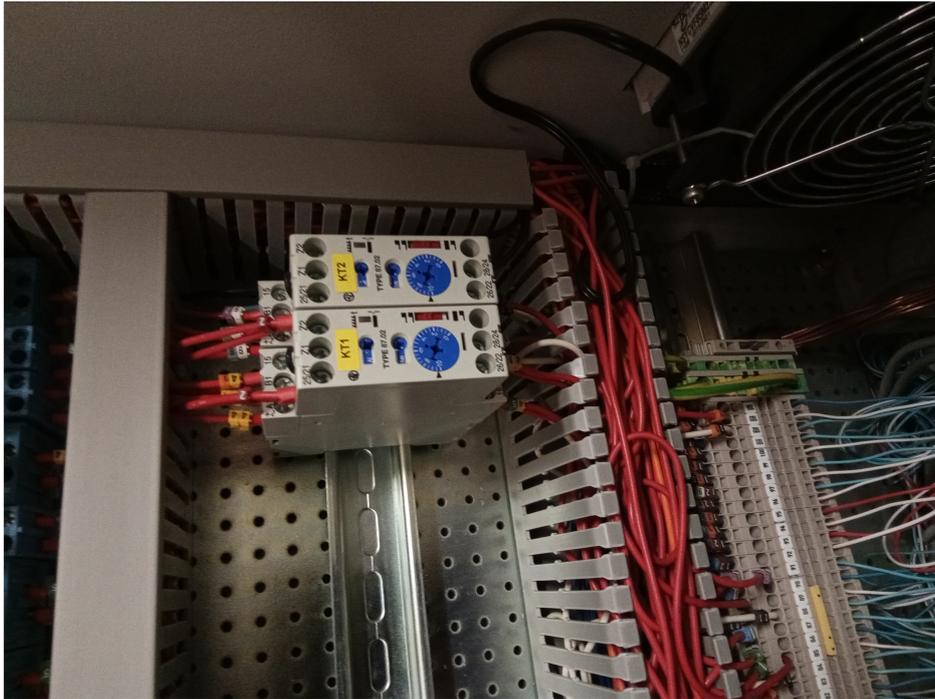

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Bobine km



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing


Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Variateur à remplacé



Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

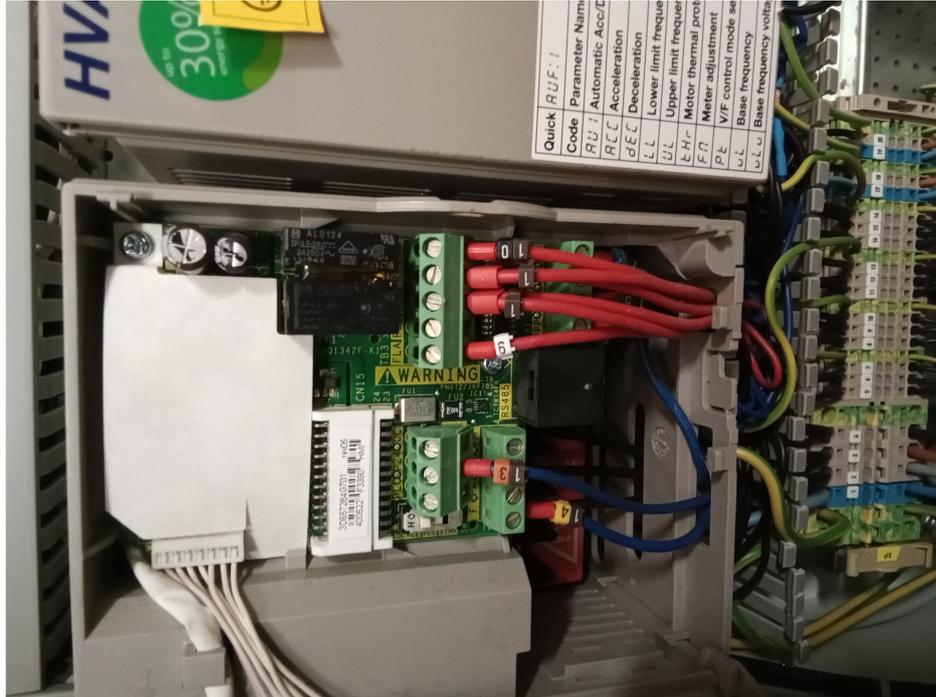

Maintenance Entretien Aéraulique
www.me-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@me-air.fr

Nouveaux variateur

