



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/02/2024
N° Dossier : DE00001093
Page : 1/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Chantier :

Mac Sallaumines
Adresse : pl Ferrer,62430 SALLAUMINES

Contact :

Delise TEGUENANG
Téléphone : 07 66 06 56 77

Client :

IDEX ENERGIES
pl Ferrer
62430 SALLAUMINES

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation	Travaux terminés : Oui
Plan de prévention : oui	Équipements pris en charge :
<input checked="" type="checkbox"/> Rédaction des autorisations	<input checked="" type="checkbox"/> Autre
<input checked="" type="checkbox"/> Balisage de la zone	
<input checked="" type="checkbox"/> Protection des installations	
<input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des consignes de sécurité	

Typologie

Neuf

Description

- Fourniture et pose d'un support sur le châssis afin de pouvoir installer le rideau d'air
- Châssis en acier électro zingue brut
- Fourniture et pose d'un rideau d'air chaud type PE201 Rideau d'air compact pour porte hauteur 2.5m. Carrosserie blanche RAL9016.
- Grille de soufflage orientable grise RAL7046.
- Ventilateur tangentiel
- Console murale de fixation
- Commande et régulation avec inter. M/A
- Inter ventilation GV/PV, inter. Puissance et thermostat. Réglage des fonctions sur appareil ou à distance par télécommande (incluse)
- Puissance thermique 10.0 / 5.0 Kw
- Débit d'air 2400/1800 m3/h
- Dimensions L 2026 mm x P 345 mm x H210
- Poids : 35Kg
- Alim électrique tri 400 + N / IP20 / int abs 0.9 A
- Niveau sonore à 5m 43/53 dB(A)
- Fourniture et pose d'un contact de porte
- Branchement électrique depuis les attentes passé par le client (télécommande également)
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Entretien

Rideau d'air chaud



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/02/2024
N° Dossier : DE00001093
Page : 2/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Delise TEGUENANG
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/02/2024
N° Dossier : DE00001093
Page : 3/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/02/2024
N° Dossier : DE00001093
Page : 4/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

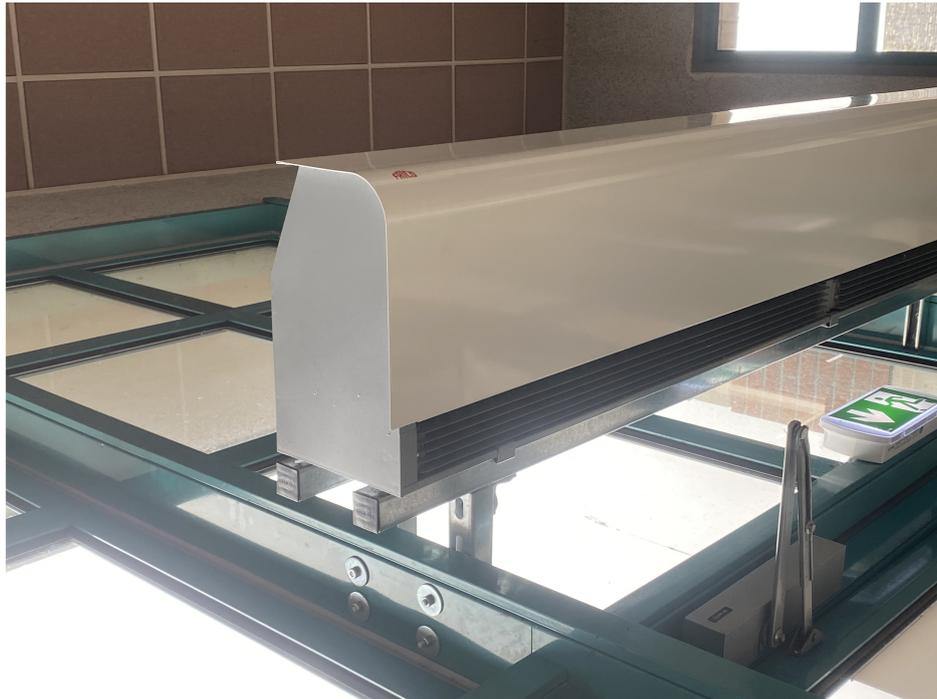



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/02/2024
N° Dossier : DE00001093
Page : 5/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

