



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 05/03/2024
N° Dossier : DE00002073
Page : 1/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Square Catteau - logement parc Mimerel

Adresse : 30 Rue Rémi Cogghe, 59100 ROUBAIX

Contact :

Christophe DEJHONKHEERE

Téléphone : 06 38 42 36 13

Technicien : SURUT Maxime

Client :

VILLE DE ROUBAIX

30 Rue Rémi Cogghe

59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

Typologie

Remplacement

Description

Recherche sur tout le circuit chauffage, certains radiateurs sont raccordés à l'envers.(montage d'origine), procéder à l'inversion dès le repérage.

CVC0163 - Dépose de chaudières murales

CVC2353 - Main d'oeuvre qualifiée

CVC1408 - Robinet 15 x 21 mm

CVC0879 - Pot à boues en ligne, pour séparation/vidange des boues, corps en acier noir, référence LRI 437N

CVC0002 - Vidange d'installation de chauffage, compris remise en charge et purge

CVC2191 - Protection par polyane - Fourniture et pose

Entretien

Inversion départ retour

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 05/03/2024
N° Dossier : DE00002073
Page : 2/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Christophe DEJHONKHEERE
Signature du client :

SURUT Maxime
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 05/03/2024
N° Dossier : DE00002073
Page : 3/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 05/03/2024
N° Dossier : DE00002073
Page : 4/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

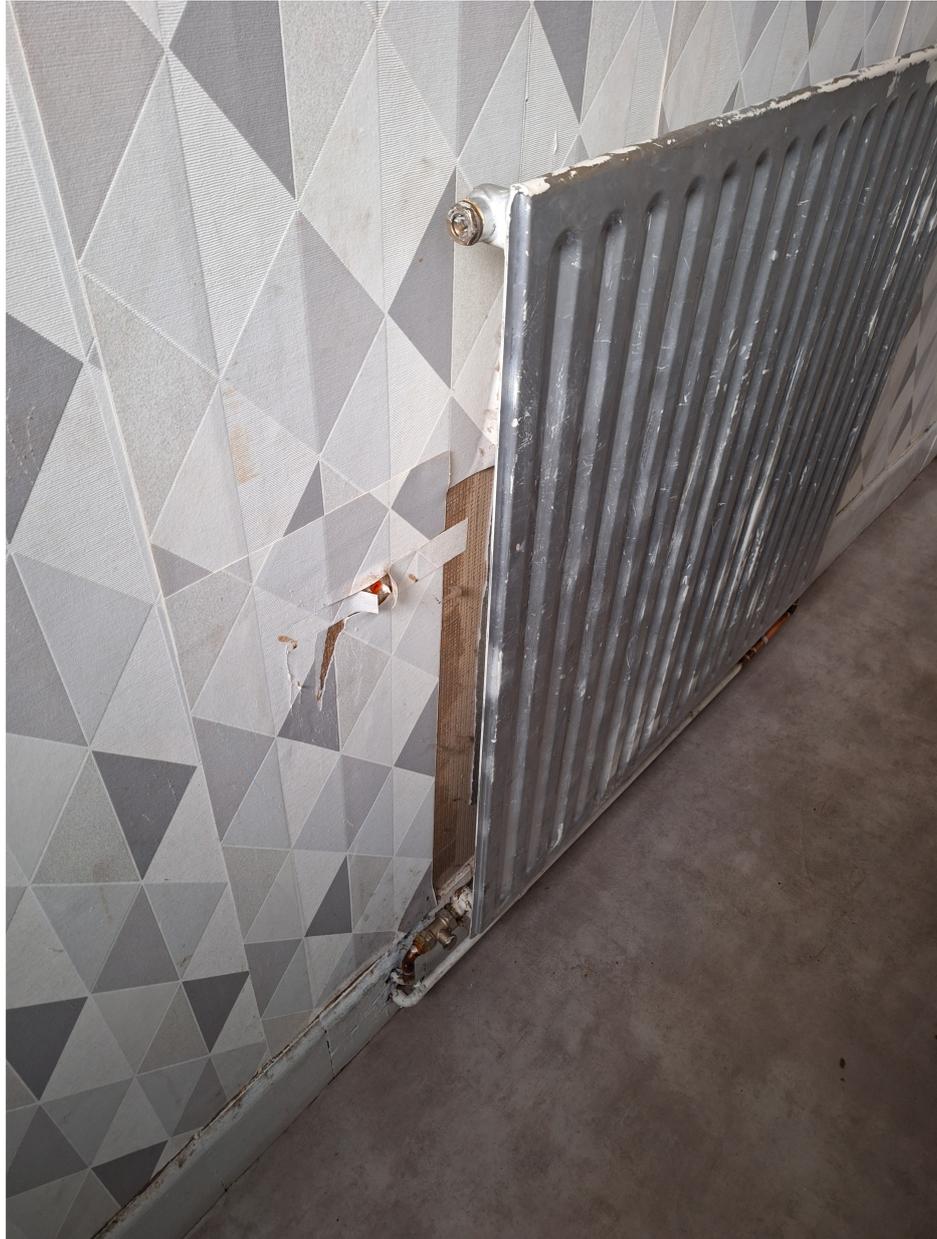

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

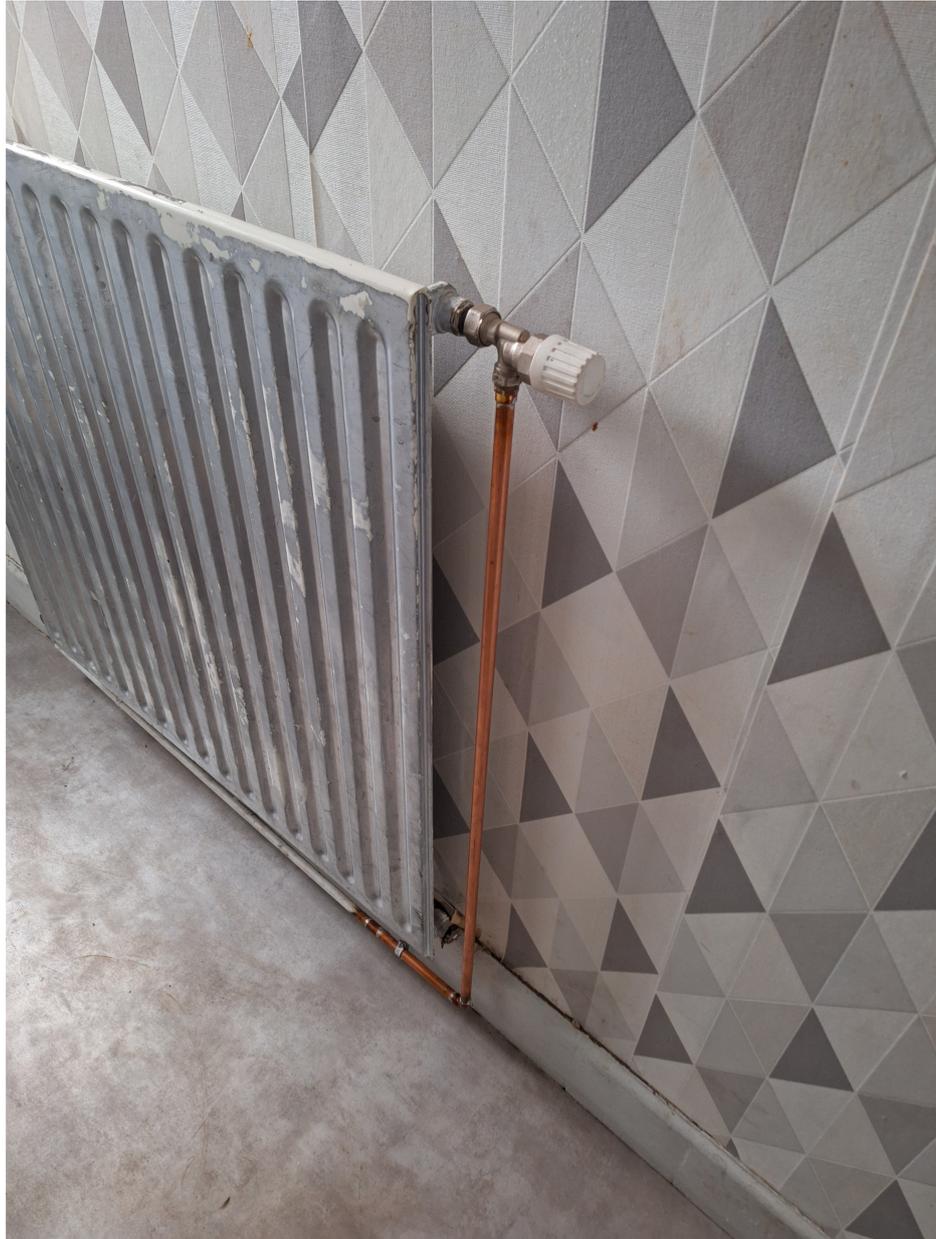

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 05/03/2024
N° Dossier : DE00002073
Page : 7/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

