

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

Nouveau Siècle - Lille

Adresse : 19 Place Mendès France, 59000 LILLE

Contact :

Gaetan MOERMAN

Téléphone : 06 16 27 55 43

Technicien : SURUT Maxime

Client :

DALKIA

19 Place Mendès France

59000 LILLE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

Aérotherme

Typologie

Neuf

Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Dépose et évacuation des ventilo-convecteur existant

Ventilo-Convecteur

- Fourniture et pose ventilo-convecteur carrossé avec moteur basse consommation HEGOA ou équivalent
- Fourniture et pose kit vanne 2 voies batterie principale et secondaire KVS1.6
- Fourniture et pose bac auxiliaire condensat vertical
- Fourniture et pose pied d'habillage pour ventilo-convecteur allège carrossé PAP T4
- Fourniture et pose grille d'habillage pour ventilo-convecteur allège carrossé GAP T4
- Fourniture et pose carte de régulation ME
- Fourniture et pose thermostat murale avec écran THM-REG B
- Raccordement hydraulique sur existant
- Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 2A
- Fourniture et pose câble alimentation électrique cassette 3G1.5mm²
- Fourniture et pose câble bus communication 3G1.5mm²

Variante : Casette Eau Glacée

- Fourniture et pose cassette à eau glacée 4 directions avec moteur basse consommation ISEA ou équivalent
- Fourniture et pose kit vanne 2 voies batterie principale et secondaire KVS1.6
- Fourniture et pose bac auxiliaire condensat vertical
- Fourniture et pose thermostat murale avec écran THM-REG B
- Raccordement hydraulique sur existant
- Fourniture et pose réseau évacuation condensat PVC Ø40
- Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 2A
- Fourniture et pose câble alimentation électrique cassette 3G1.5mm²
- Fourniture et pose câble bus communication 3G1.5mm²

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

- * Consignation électrique et hydraulique par vos soins
- * Merci de vérifier l'étanchéité des vannes
- * Merci de s'assurer du bon fonctionnement des vannes 3 voies
- * L'adaptation des meubles pour les ventilo-convecteur n'est pas prévu

Commentaire


Code erreur e05

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Gaetan MOERMAN
Signature du client :

SURUT Maxime
Signature du technicien :

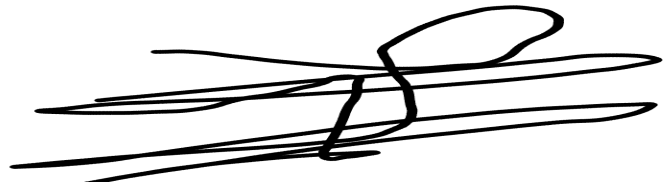

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

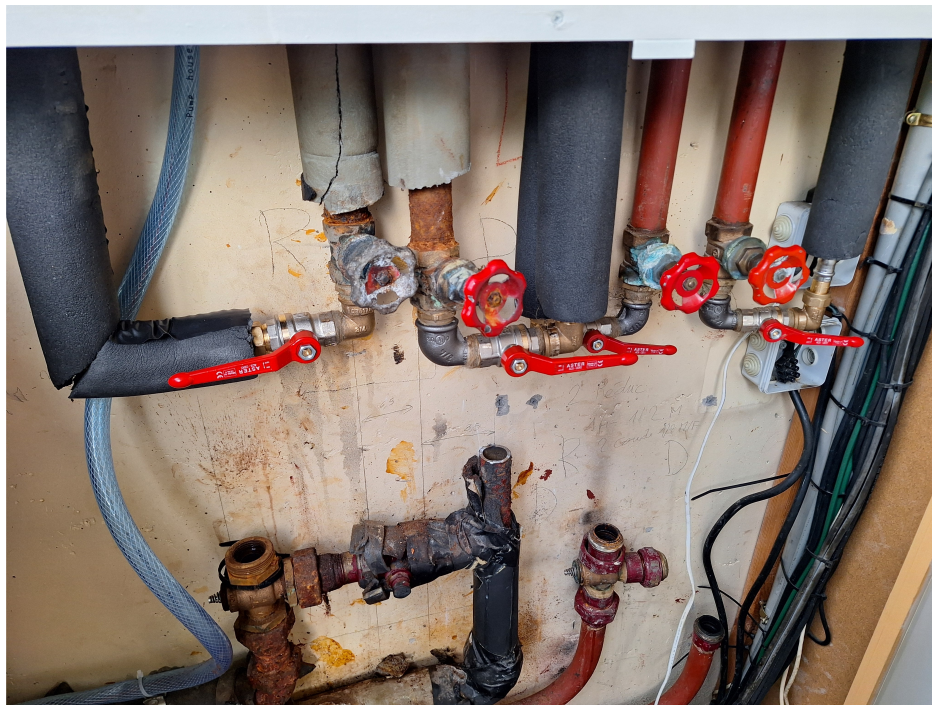



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 09/04/2024
N° Dossier : DE00001887
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

