



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 08/04/2024
N° Dossier : DE00002228
Page : 1/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

VILLE DE ROUBAIX

Adresse : Service Comptabilité fournisseur,59066-
ROUBAIX CEDEX 01

Contact :

Aurélien BARANOWSKI

Téléphone : 06 42 81 13 53

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Client :

VILLE DE ROUBAIX

Service Comptabilité fournisseur
59066 ROUBAIX CEDEX 01

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

Entretien

Rideau d'air chaud

Commentaire

Des équilibrage de la turbine, problème de surchauffe au niveau de la résistance électrique. On appuie sur le bouton reset mais au bout de quelques minutes ça surchauffe


Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Aurélien BARANOWSKI
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

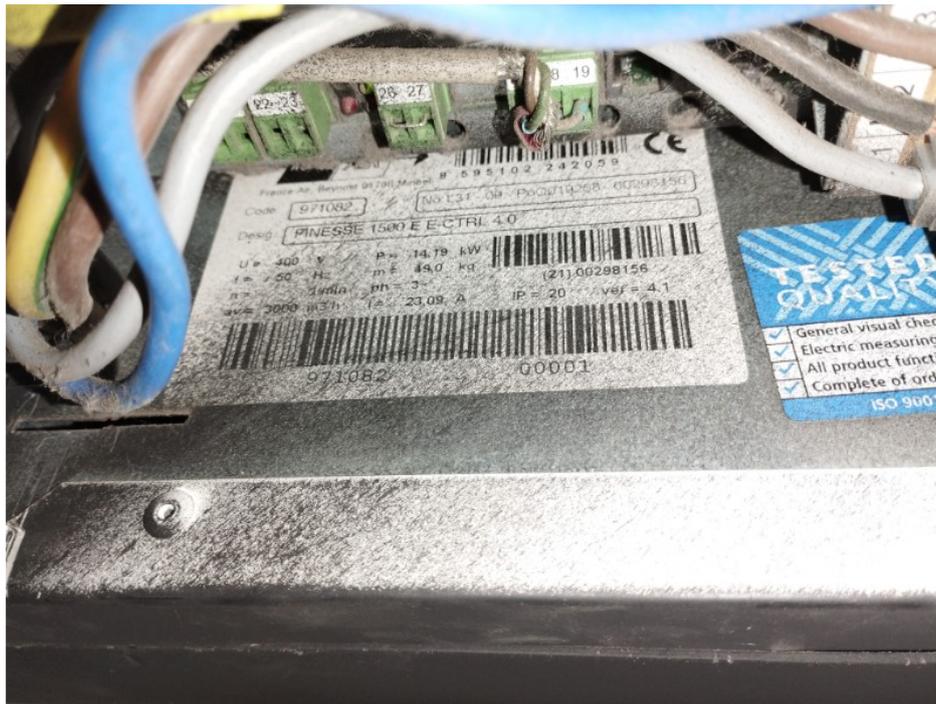

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 08/04/2024
N° Dossier : DE00002228
Page : 4/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

