

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Adresse : 63 Bd Montesquieu,59100 ROUBAIX

Contact :

Virginie VAN MULLEN

Téléphone : -

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Client :

RAMERY ENERGIE

63 Bd Montesquieu

59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

Typologie

Neuf

Description

- Mise en sécurité de la zone de travail (uniquement les protections individuels)

- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers

- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

TEST AQC

Bâtiment A R+5

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (34 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (49 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (36 pièces)

Bâtiment A R+4

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/075m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (5 pièces)

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (7 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (5 pièces)

Bâtiment B R+5

Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/075m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (16 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (28 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (17 pièces)

Bâtiment B R+2

Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/075m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (7 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (11 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (11 pièces)

Nota:

- Les percements sont à la charges du GO
- Le rebouchage inclus uniquement de la mousse coupe feu.
- Les bouches ne seront pas équipé de manchon acoustique
- La pose des entrées d'air n'est pas incluse
- Une grue devras être mise à disposition pour la manutention en toiture
- Les alimentations devrons être fournie par le lot électricité
- Les percements devront être conforme aux études
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Entretien

Commentaire

Mise en place des bouches et branchement électrique des caissons bat a

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Devis

Branchement électrique des caissons et mise en place des bouches



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 12/07/2024
N° Dossier : DE00001922
Page : 3/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Virginie VAN MULLEN
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 12/07/2024
N° Dossier : DE00001922
Page : 4/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 12/07/2024
N° Dossier : DE00001922
Page : 5/7

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

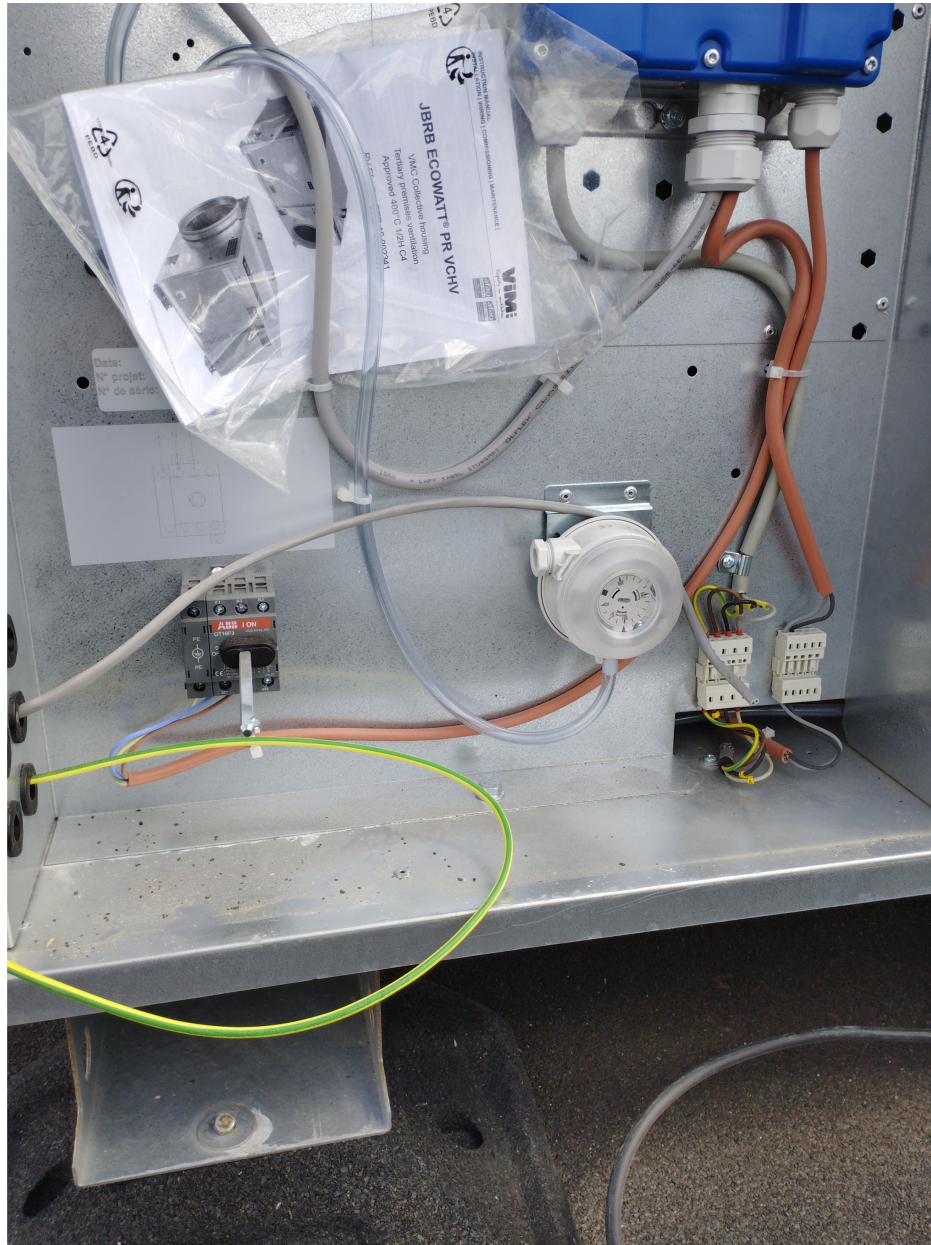



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 12/07/2024
N° Dossier : DE00001922
Page : 7/7

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

