

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

DBLA

Adresse : 4 Square du Tilleul,59000 LILLE

Contact :

Tony De Sousa

Téléphone : 07 49 59 02 63

Technicien : SURUT Maxime

Client :

Descamps ISOFIS

4 Square du Tilleul

59000 LILLE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

Typologie

Réparation

Description

- Mise en sécurité de la zone de travail (uniquement les protections individuels)
- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers
- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

Deplacement

Depose de la conduite des condensats.

Fourniture et pose d'un reseau de rejet condensat en respectant la pente

Contrôle de la pose des appraillages, contrôles du niveau des UI

Contrôle des soudures

controles de fuites

Controles de la charge en GAZ

Controles du fonctionnement des pompes de relavage

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Entretien

Remise en état Clim

Commentaire



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/10/2024
N° Dossier : DE00002550
Page : 2/18

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Test et vérification de fonctionnement. OK

Évacuation des condensats non conforme

Télécommande de contrôle, enfermé dans le faux plafond

Commande Centrale non mise à jour avec le nombre d'unités

Pas de fuite de gaz détectée au moment de notre intervention

Cassette posée à niveau

Contrôle de la charge au gaz faible

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Tony De Sousa
Signature du client :


SURUT Maxime
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/10/2024
N° Dossier : DE00002550
Page : 3/18

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

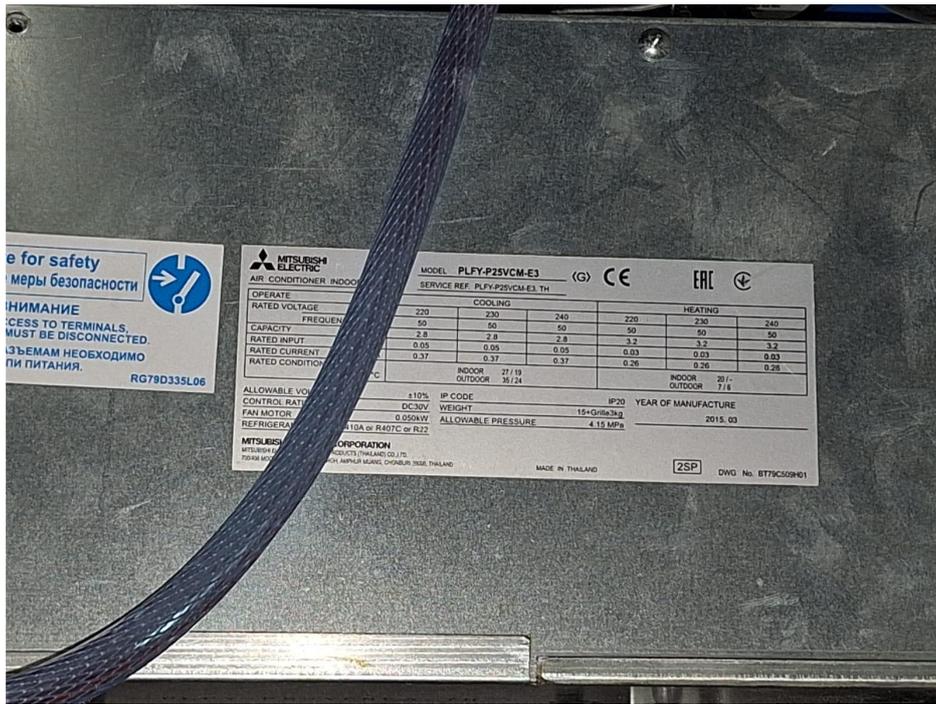

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

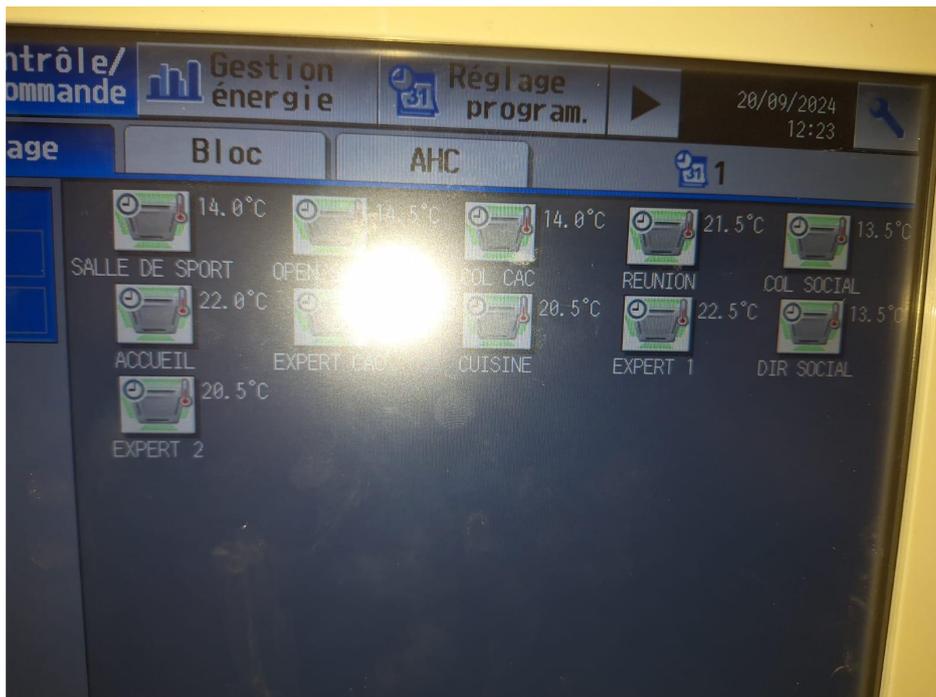

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr



445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

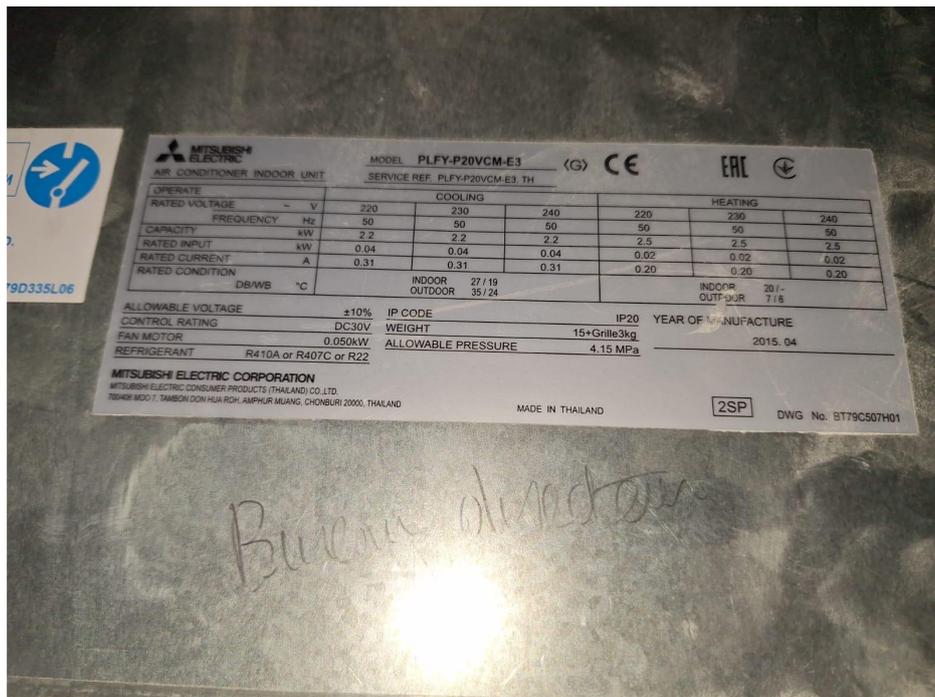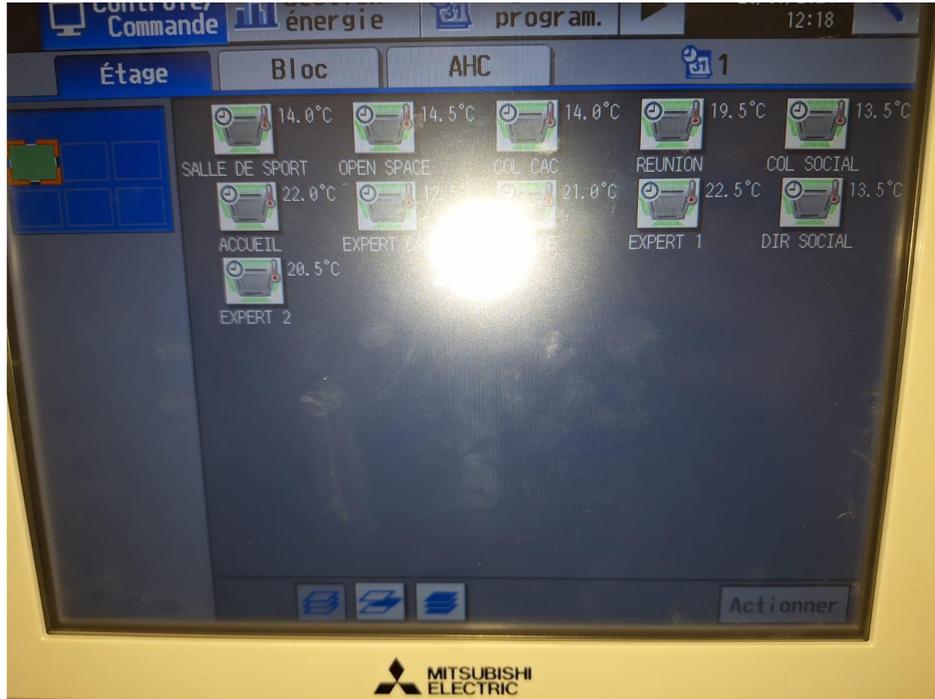

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr



445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

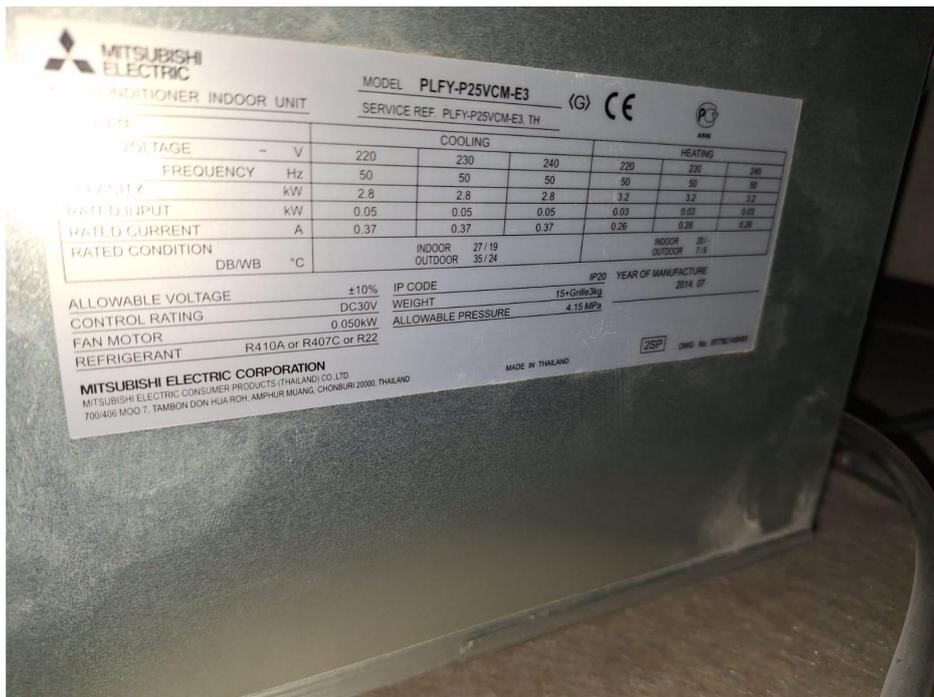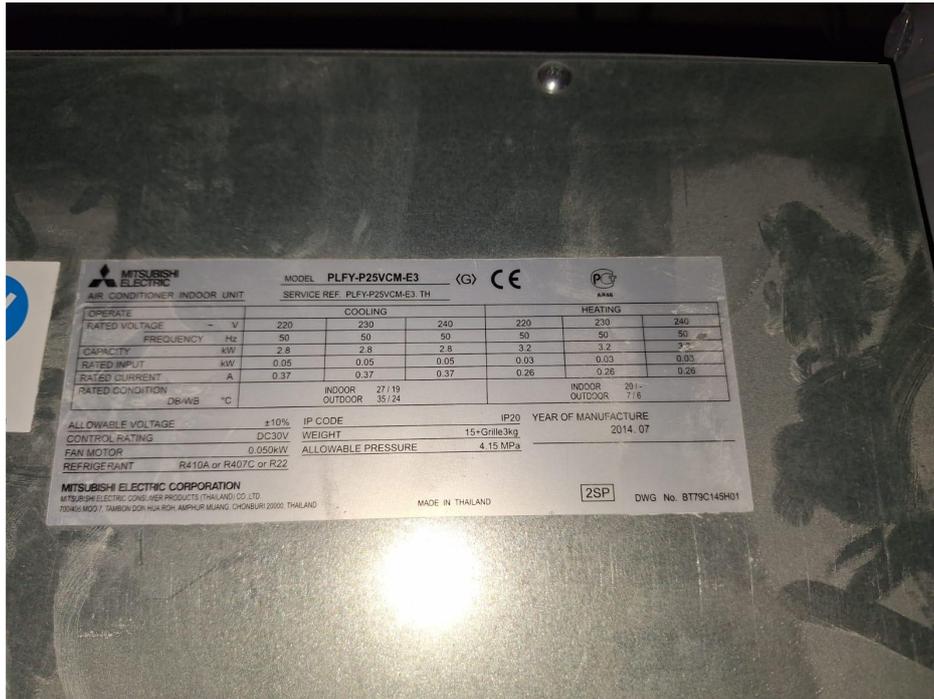

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr



445 boulevard Gambetta

Tour Mercure


59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

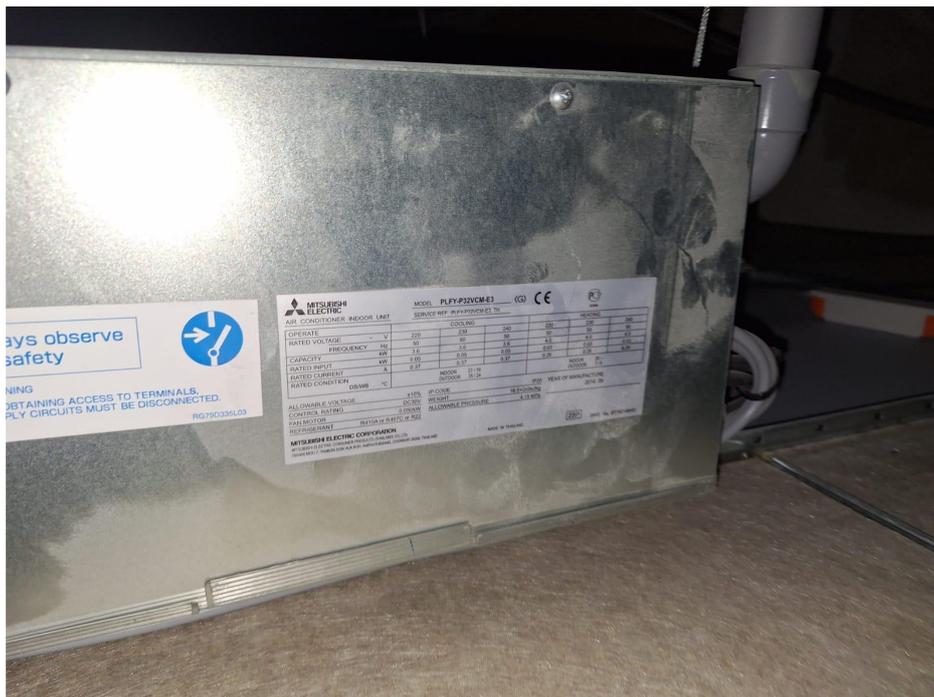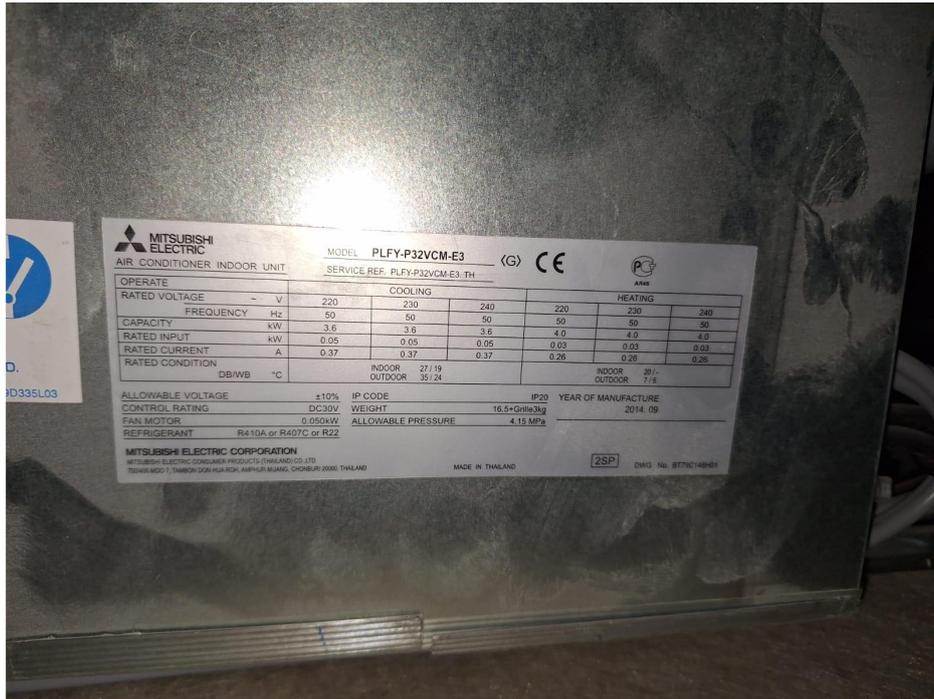

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

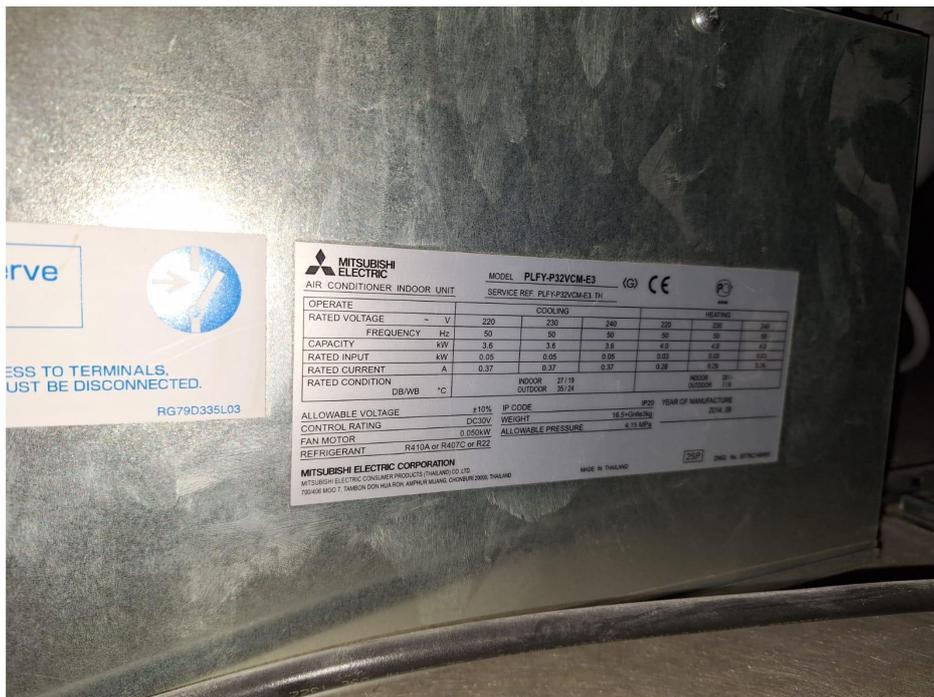

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure


59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

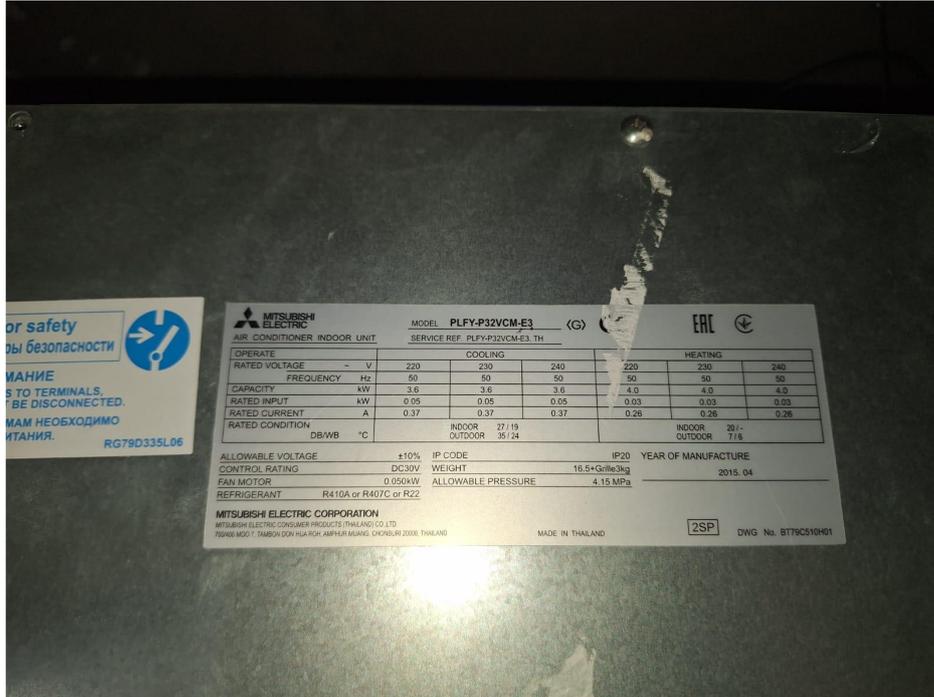

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

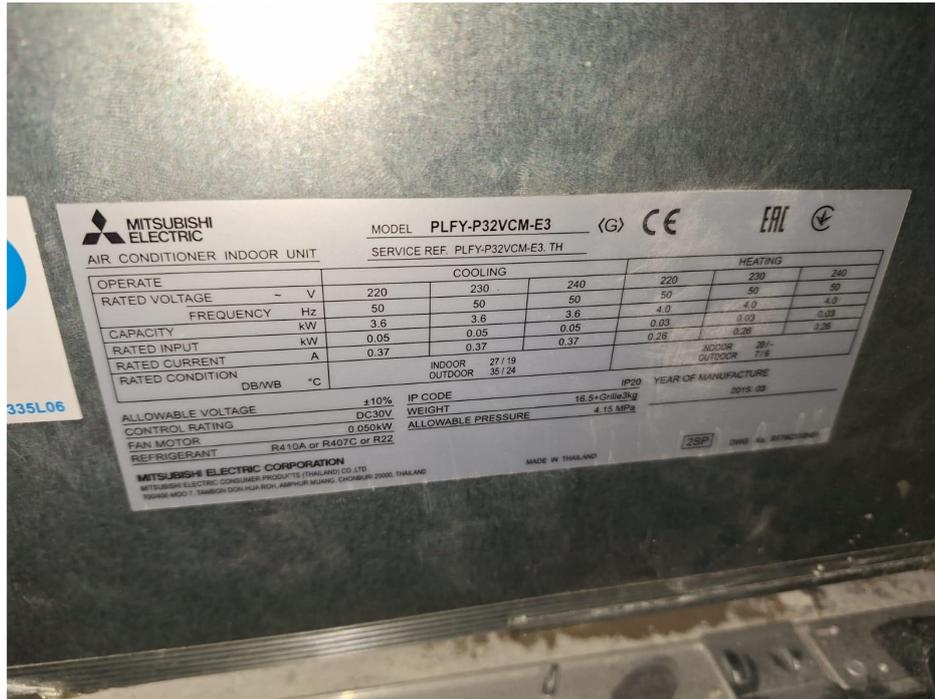

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure



59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

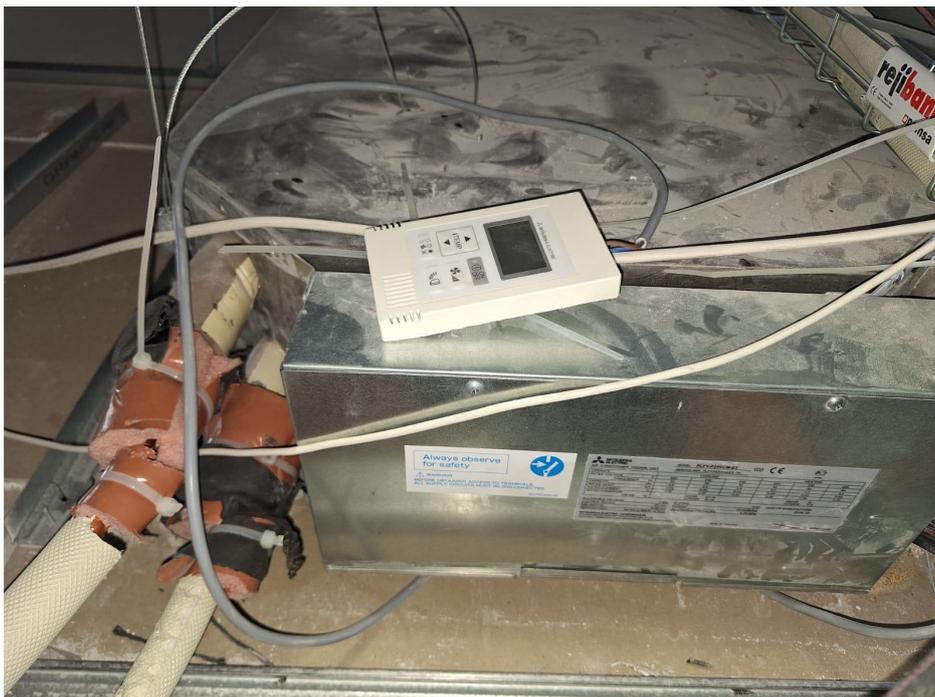

Maintenance Entretien Aéraulique
www.me-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@me-air.fr

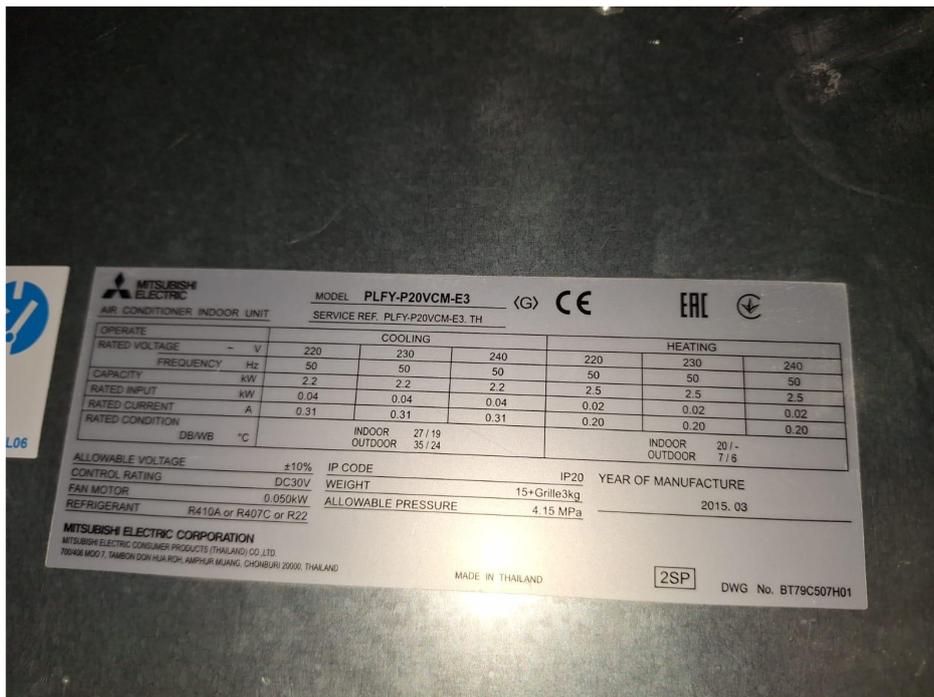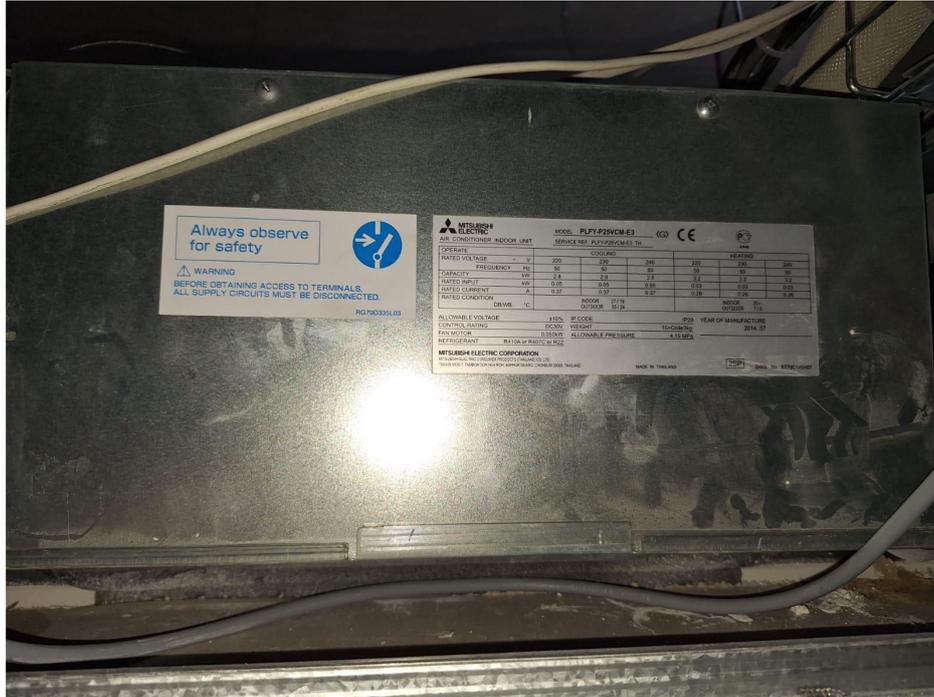

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/10/2024
N° Dossier : DE00002550
Page : 16/18

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/10/2024
N° Dossier : DE00002550
Page : 18/18

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

