

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

SCI-JLA AUTOMATION

Adresse : Rue de la République,59496 SALOME

Contact :

Gwennaël MATHON

Téléphone : 06 07 90 07 70

Technicien : Canez Vincent

Client :

ATEG Electricité

Rue de la République
59496 SALOME

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

- Fourniture et pose caisson extra-plat insonorisé par laine de roche ép. 25mm, IPC, mono 230V-50Hz, 147W, 1.6A, piquages en ligne Ø315mm

- Fourniture et pose variateur de tension électronique mono 230V, intensité max. 2.5A, IP54, fusible de protection intégré, montage en applique

- Fourniture et pose manchette souple circulaire M0 en polyuréthane Ø315mm, longueur 160mm

- Fourniture et pose gaine circulaire en acier galvanisé multi-diamètre Ø315-250-200-160-125

- Fourniture et pose gaine semi-rigide nue alu Ø125mm longueur 3000mm

- Fourniture et pose bouche d'extraction métallique réglable avec manchette Ø125mm, finition RAL 9016 (blanc)

- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique KVR Ø125mm, débit réglable entre 15 et 180m3/h, emboîtement dans la gaine

- Fourniture et pose bouche d'extraction métallique avec manchette Ø200mm, finition RAL 9016 (blanc)

- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique Ø200mm, débit réglable entre 100 et 500m3/h, emboîtement dans la gaine

- Forfait percement/carottage et rebouchage par mousse coupe feu

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota:

- Raccordement électrique sur attente

Commentaire



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 15/10/2024
N° Dossier : DE00002571
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Gwennaël MATHON
Signature du client :

Canez Vincent
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

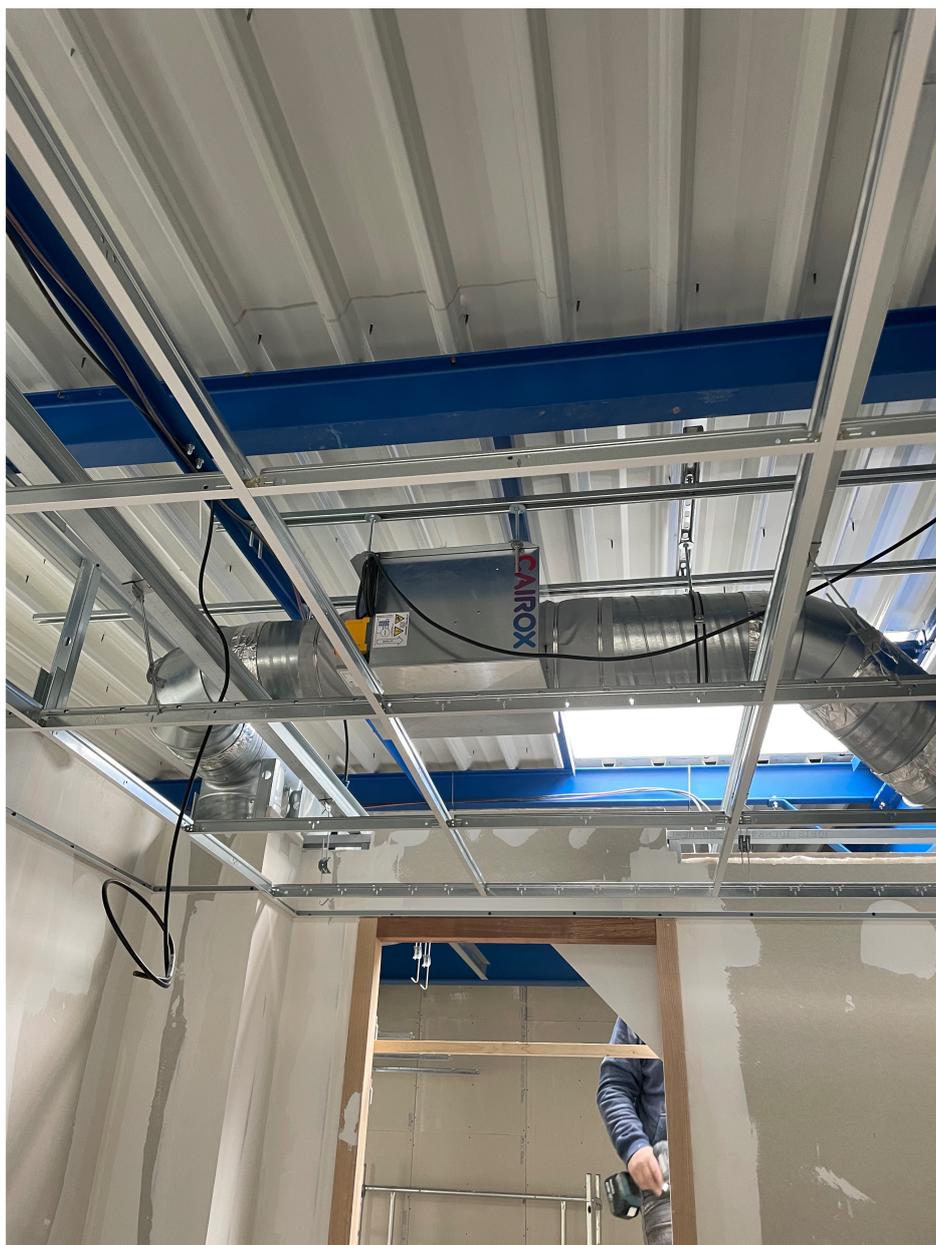



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 15/10/2024
N° Dossier : DE00002571
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

