



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 29/04/2025
N° Dossier : DE00002863
Page : 1/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Chantier :

OME'AGE GESTION
Adresse : Les Marronniers, 59000 LILLE

Contact :

Badreddine HADDAD
Téléphone : 01 81 70 52 22
Technicien : D Kader

Client :

SCI GEMS RC - UNIVI
Les Marronniers
59000 LILLE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Commentaire

Ras

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer :


pas le bon interlocuteur à faire modifier

Badreddine HADDAD
Signature du client :

D Kader
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

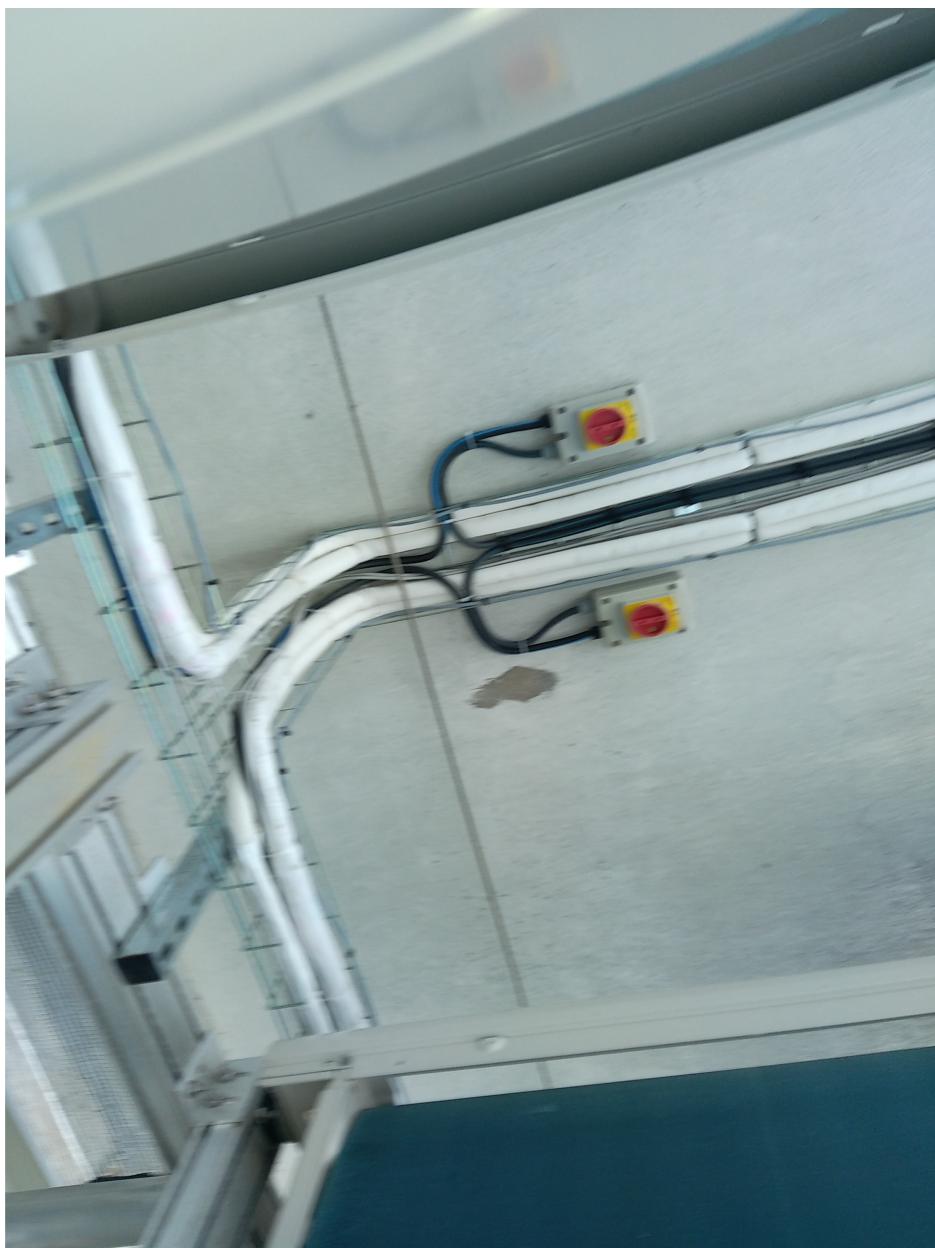

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
 445 boulevard Gambetta
 Tour Mercure
 59200 Tourcoing
 Tél. : 03 20 10 81 80
 contact@mea-air.fr

| TOSHIBA | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| AIR CONDITIONER | | |
| MODEL MMY-MUP0801HT8P-E | | |
| HFC - 410A (R410A) | 380-415V | 3N~ |
| PS:H4.15/L2.21 | 50 | Hz |
| (H41.5/L22.1) | 10.9 | kW |
| | 17.0 | A |
| | 6.0 | kg |
| | | MPa |
| | | bar |
| | | IPX4 |
| COOLING CAPACITY | 22.4 | kW |
| AMP | 9.15 | A |
| WATT | 5.64 | |
| HEATING CAPACITY | 22.4 | |
| AMP | 8.56 | |
| WATT | 5.28 | |
| NET WEIGHT | 228 | |
| The production year | | 2021 |

| TOSHIBA | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| AIR CONDITIONER | | |
| MODEL MMY-MUP0801HT8P-E | | |
| HFC - 410A (R410A) | 380-415V | 3N~ |
| PS:H4.15/L2.21 | 50 | Hz |
| (H41.5/L22.1) | 10.9 | kW |
| | 17.0 | A |
| | 6.0 | kg |
| | | MPa |
| | | bar |
| | | IPX4 |
| COOLING CAPACITY | 22.4 | kW |
| AMP | 9.15 | A |
| WATT | 5.64 | kW |
| HEATING CAPACITY | 22.4 | kW |
| AMP | 8.56 | A |
| WATT | 5.28 | kW |
| NET WEIGHT | 228 | kg |



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 29/04/2025
N° Dossier : DE00002863
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

| IPX4 | | |
|-------------------------|----------|----|
| COOLING CAPACITY | 22.4 | kW |
| AMP | 9.15 | A |
| VATT | 5.64 | kW |
| HEATING CAPACITY | 22.4 | kW |
| AMP | 8.56 | A |
| VATT | 5.28 | kW |
| NET WEIGHT | 228 | kg |
| Year of production year | 2021 | |
| SERIAL No. | 13100003 | |