



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002049

Page : 1/11

Chantier :

KRYS Marquise

Adresse : Rue du canet, 62250 MARQUISE

Contact :

Vanderplancke Pauline

Téléphone : 06 37 29 31 53

Technicien : DELCOURT JULIEN

Client :

KRYS Marquise - GOS SARL

Rue du canet

62250 MARQUISE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

☒ Rédaction des autorisations

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

☒ Climatisation

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer :

R.a.s

Nicolas Fournier

Signature du client :

DELCOURT JULIEN

Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002049

Page : 2/11

**(EN) Contains fluorinated greenhouse gases.**

(BG) Съдържа флуоросъдържащи парникови газове.  
(ES) Contiene gases fluorados de efecto invernadero.  
(CS) Obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
(DA) Indeholder fluorholdige drivhusgasser.  
(DE) Enthält fluorierte Treibhausgase.  
(ET) Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.  
(EL) Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.  
(FR) Contient des gaz à effet de serre fluorés.  
(IT) Contiene gas fluorurati ad effetto serra.  
(LV) Satur fluorētās siltumnīcefekta gāze.  
(LT) Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efekta sukėiančių dujų.  
(HU) Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.  
(MT) Fih gassijiet fluorurati b'effett ta' serra.  
(NL) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.  
(PL) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.  
(PT) Contém gases fluorados com efeito de estufa.  
(RO) Conține gaze fluorurate cu efect de seră.  
(SK) Obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
(SL) Vsebuje fluorirane toplogredne pline.  
(FI) Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.  
(SV) Innehåller fluorerade växthusgaser.  
(NO) Inneholder fluorholdige klimagasser.  
(IS) Inniheldir flúradar gróðurhúsalofttegundir.  
(HR) Sadržava fluorirane stakleničke plinove

Please fill in the blanks, when a product is installed.

① =  kg /  t-CO<sub>2</sub> eq.  
② =  kg /  t-CO<sub>2</sub> eq.  
①+② =  kg /  t-CO<sub>2</sub> eq.

**R410A**

※ R410A GWP : 2087.5  
(GWP / H13 / PAG / VAP / GSP  
PRP / PCA)

※ t-CO<sub>2</sub> eq = F-gas (kg) x GWP / 1000

MEZ66207104

**WARNING**

**HAZARDOUS VOLTAGE**

- Improper connections can cause **ELECTRIC SHOCK, DEATH or FIRE.**
- Connect the cables as per the circuit diagram shown on the control cover.
- There is risk of **FIRE, ELECTRIC SHOCK or DEATH.**
- Do not turn on power under disassembling the equipment for installation, service, repair
- Do not touch the heat exchanger fins.**
- Improper handling may result in injury.

MEZ66207104

**LG** HEAT PUMP КОНДИЦИОНЕР  
BOMBA DE CALOR ТЕРМОВИИ НАСОС  
POMPE À CHALEUR КЫЗДЫРГЫШ СОРАП  
WÄRMEPUMPE

**ARUN080LSS0**

Класс I  
Класс I 50 Hz (Гц) 380-415 V(B) 3N~

Current (Max) 17.0 A  
Current (Max) 17.0 A  
Current (Max) 17.0 A

Max Fuse Ampacity 17.0 A  
Max Fuse Ampacity 17.0 A  
Max Fuse Ampacity 17.0 A

Max Allowable Pressure (H/L) 4.2 / 2.4 MPa  
Max Allowable Pressure (H/L) 4.2 / 2.4 MPa  
Max Allowable Pressure (H/L) 4.2 / 2.4 MPa

Refrigerant R410A 3.5 kg  
Refrigerant R410A 3.5 kg  
Refrigerant R410A 3.5 kg

T1/H1  
IPX4

UK  
CA

CE ENEC

LG Electronics Inc. 84 Wanchuan St. Seoul, Korea  
UK Importer: LG Electronics UK Ltd  
Velindre 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL  
LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK)  
LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgerman 1, 1188 DM Amstelveen, The Netherlands  
LG Electronics Inc. 84 Wanchuan St. Seoul, Korea  
Changwon in Gyeongnam, Korea

**ARUN080LSS0**  
**EWGBLEU**

27.09.2023 3J1M084T 309KQW1LR63  
36587 - 3091LR63 - C31QFY



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002049

Page : 3/11





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 27/06/2025  
N° Dossier : DE00002049  
Page : 4/11

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 27/06/2025  
N° Dossier : DE00002049  
Page : 5/11

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

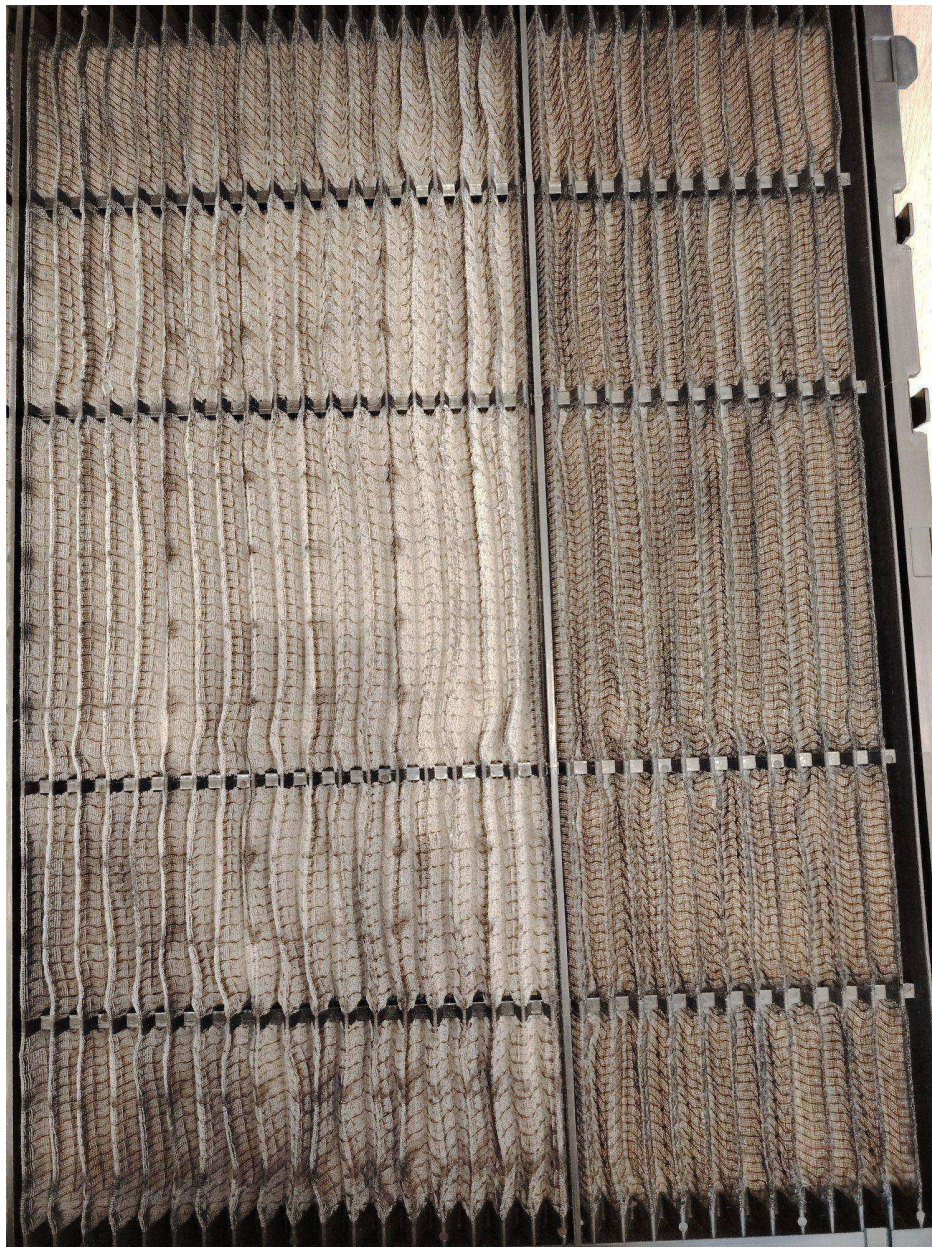



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002049

Page : 6/11





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 27/06/2025  
N° Dossier : DE00002049  
Page : 7/11

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

**(EN) Contains fluorinated greenhouse gases.**  
(BG) Съдържа флуоросъдържащи парникови газове.  
(ES) Contiene gases fluorados de efecto invernadero.  
(CS) Obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
(DA) Indeholder fluorholdige drivhusgasser.  
(DE) Enthält fluorierte Treibhausgase.  
(ET) Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.  
(EL) Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.  
(FR) Contient des gaz à effet de serre fluorés.  
(IT) Contiene gas fluorati ad effetto serra.  
(LV) Satur fluorētas siltumnīcefekta gāze.  
(LT) Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efekta sukėiančių dujų.  
(HU) Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.  
(MT) Fih gassijiet fluorurati b'effett ta' serra.  
(NL) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.  
(PT) Contém gases fluorados com efeito de estufa.  
(RO) Conține gaze fluorurate cu efect de seră.  
(SK) Obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
(SL) Vsebuje fluorirane toplogredne pline.  
(FI) Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.  
(SV) Innehåller fluorerade växthusgaser.  
(NO) Inneholder fluorholdige klimagasser.  
(IS) Inniheldur flúradar gróðurhúsalofttegundir.  
(HR) Sadržava fluorirane stakleničke plinove.  
Please fill in the blanks, when a product is installed.

① =  kg /  t-CO<sub>2</sub> eq.  
② =  kg /  t-CO<sub>2</sub> eq.  
①+② =  kg /  t-CO<sub>2</sub> eq.

**R410A**

\* R410A GWP - 2087.5  
(GWP / P13 / PAG / VAP / GSP  
PRP / PCA)  
\* t-CO<sub>2</sub> eq = F-gas (kg) x GWP / 1000

MEZ66207104

**WARNING**  
**HAZARDOUS VOLTAGE**  
• Improper connections can cause  
**ELECTRIC SHOCK, DEATH or FIRE.**  
• Connect the cables as per the circuit  
diagram shown on the control cover.  
• There is risk of **FIRE,**  
**ELECTRIC SHOCK or DEATH.**  
• Do not turn on power under  
disassembling the equipment  
for installation, service, repair  
**Do not touch the heat  
exchanger fins.**  
• Improper handling may result  
in injury.

MEZ66207104  
(REV.00)

**LG** HEAT PUMP КОНДИЦИОНЕР  
BOMBA DE CALOR ТЕРМОВИИ НАСОС  
POMPE À CHALEUR КЫЗДЫРГЫШ СОРАП  
WÄRMEPUMPE

**ARUN080LSS0**

Клас I  
Класс I 50 Hz(Гц) 380-415 V(B) 3N~

Current (Max) Storm (Max) Электр анымы (Макс)  
Corrente (Max) Рабочий ток (макс) 17.0 A  
Courant (Max) Рабочий ток (макс)

Max Fuse Ampacity Capacidad Max De Fusible  
Courant admissible maximale des fusibles  
Max. Strombelastbarkeit Sicherung  
Макс. токовая нагрузка на предохранитель  
Макс. струмова навантаження на запобіжник  
Макс. сакандарны токы

Refrigerant Калемител **R410A 3.5 kg**  
Refrigerante Хладарент 7.306 t-CO<sub>2</sub> eq  
Refrigerant Хладарент

Max Allowable Pressure(H/L) Presión Máx. Permitida(A/B)  
Pression maximale autorisée(H/L) Max. Zulässig Druck(H/L)  
Макс. допустимое давление (a/b) Макс. допустимий тиск (a/b)  
Макс. допустимий тиск (a/b) Макс. допустимий тиск (a/b)

T1/H1 Made In Korea Сделано в Корее  
IPX4 Fabricado En Corea Вироблено в Кореї  
Hergestellt in Korea Корейка нуданган

Heater UK  
CA

CE EAC

LG Electronics Inc. 84  
Ванам до. Селендугу, Намдан-дз. (Генералнам до. Корей)  
UK Importer: LG Electronics UK Ltd  
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL  
LG Electronics Inc. Single Point of Contact EU/UK  
LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1 1186 DM Amsterdam, The Netherlands  
LG Electronics Inc. 84 Wavum-in, Seongnam-si,  
Changwon-si Gyeonggi-do KOREA

**ARUN080LSS0**  
**EWGBLEU**

27.09.2023 3J1M084T 309KQW1LR83  
36507-3091LR83-C31QFY



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 27/06/2025  
N° Dossier : DE00002049  
Page : 8/11

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 27/06/2025  
N° Dossier : DE00002049  
Page : 9/11

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

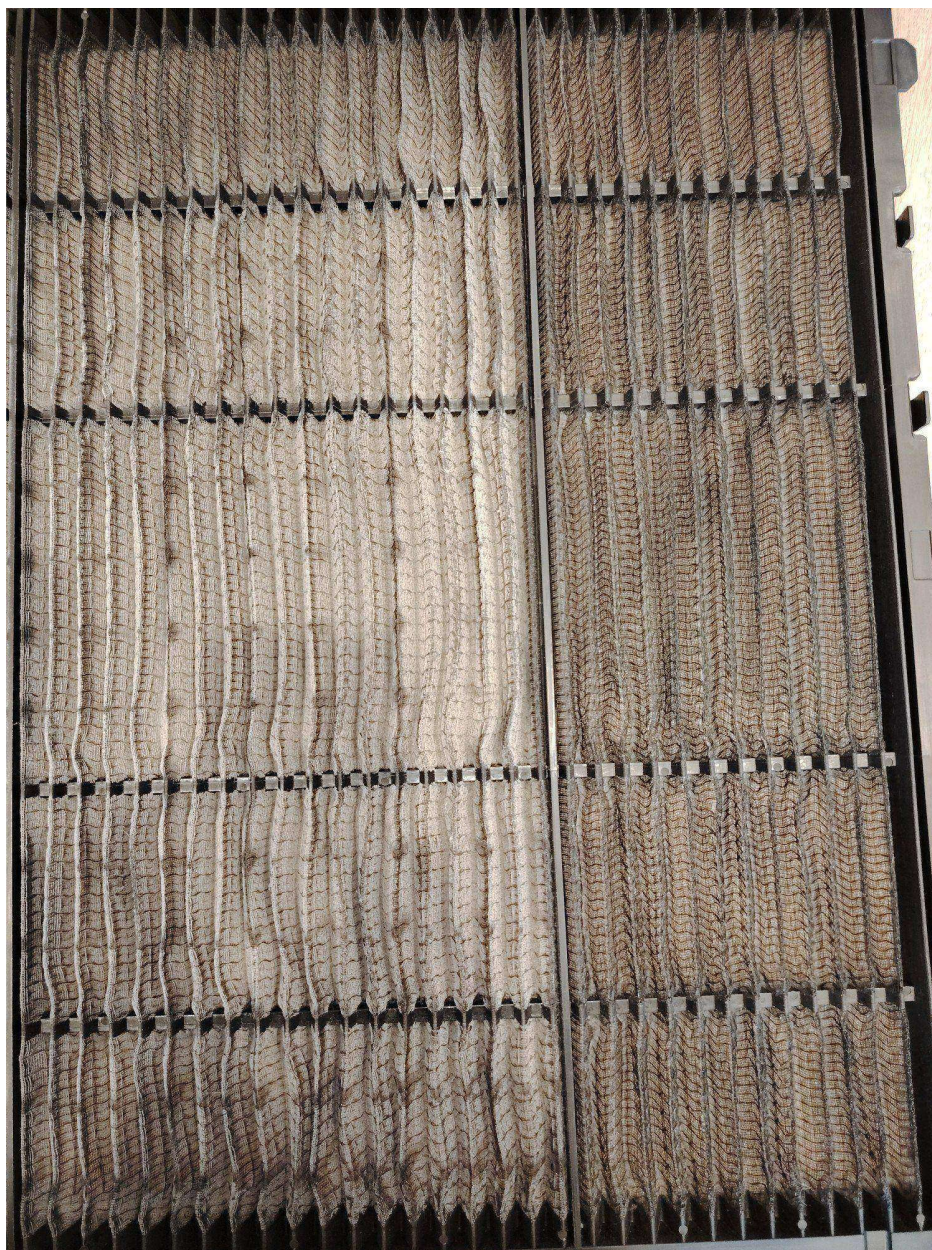



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002049

Page : 10/11





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002049

Page : 11/11

