



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 04/07/2025
N° Dossier : DE00001443
Page : 1/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Université de Lille - Fac des sports

Adresse : 9 Rue de l'Université, 59790 RONCHIN

Contact :

Thor BUCHMULLER

Téléphone : 07 88 43 50 36

Client :

ENGIE COFELY

9 Rue de l'Université

59790 RONCHIN

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Climatisation

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00001443 du 10/07/2024.

CTA 6 / 7300m3/h

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

- Fourniture et pose d'une batterie à détente direct R410a 55kw

- Fourniture et pose d'un groupe extérieur VRF serie V6i Triphasé R410a - 56kW

- Fourniture et pose support au sol rubber 1000mm

- Fourniture et pose kit détendeur CTA 560

- Fourniture et pose réseau chemin de câble fil en acier galvanisé Largeur 200mm Lg 3ml + couvercle en acier galva largeur 200mm Lg 3ml

- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25m Ø3/4

- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25m Ø7/8

- Fourniture et pose barre de cuivre Ø1"3/8 epais 1mm Lg 4m

- Fourniture et pose tube isolant cuivre Ø1"3/8 Lg 1m

- Fourniture et appoint fluide frigorigène R410a 10kg

- Fourniture et pose disjoncteur 4P 63a Courbe D

- Fourniture et pose disjoncteur 1+N 16A Courbe C

- Fourniture et pose câble d'alimentation VRF 5G16mm²

- Fourniture et pose câble d'alimentation kit détendeur 3G2.5mm²

- Fourniture et pose câble bus d'interconnexion blindé 3G1.5mm²

- Mise en service constructeur

Saut de page

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 04/07/2025
N° Dossier : DE00001443
Page : 2/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Essai de fonctionnement de l'installation
 - Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI
- Nota :
- x Prévoir dalle en béton extérieur pour le VRF (Poids 344kg)
 - x Abonnement électrique à contrôler, intensité du VRF 50A et kit détendeur 15A

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer :

Le réseau est sous azote

La pression indiquer sur photo ci-joint

Thor BUCHMULLER
Signature du client :

DELCOURT JULIEN
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 04/07/2025
N° Dossier : DE00001443
Page : 3/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 04/07/2025
N° Dossier : DE00001443
Page : 4/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 04/07/2025
N° Dossier : DE00001443
Page : 6/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80


contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 04/07/2025

N° Dossier : DE00001443

Page : 7/8

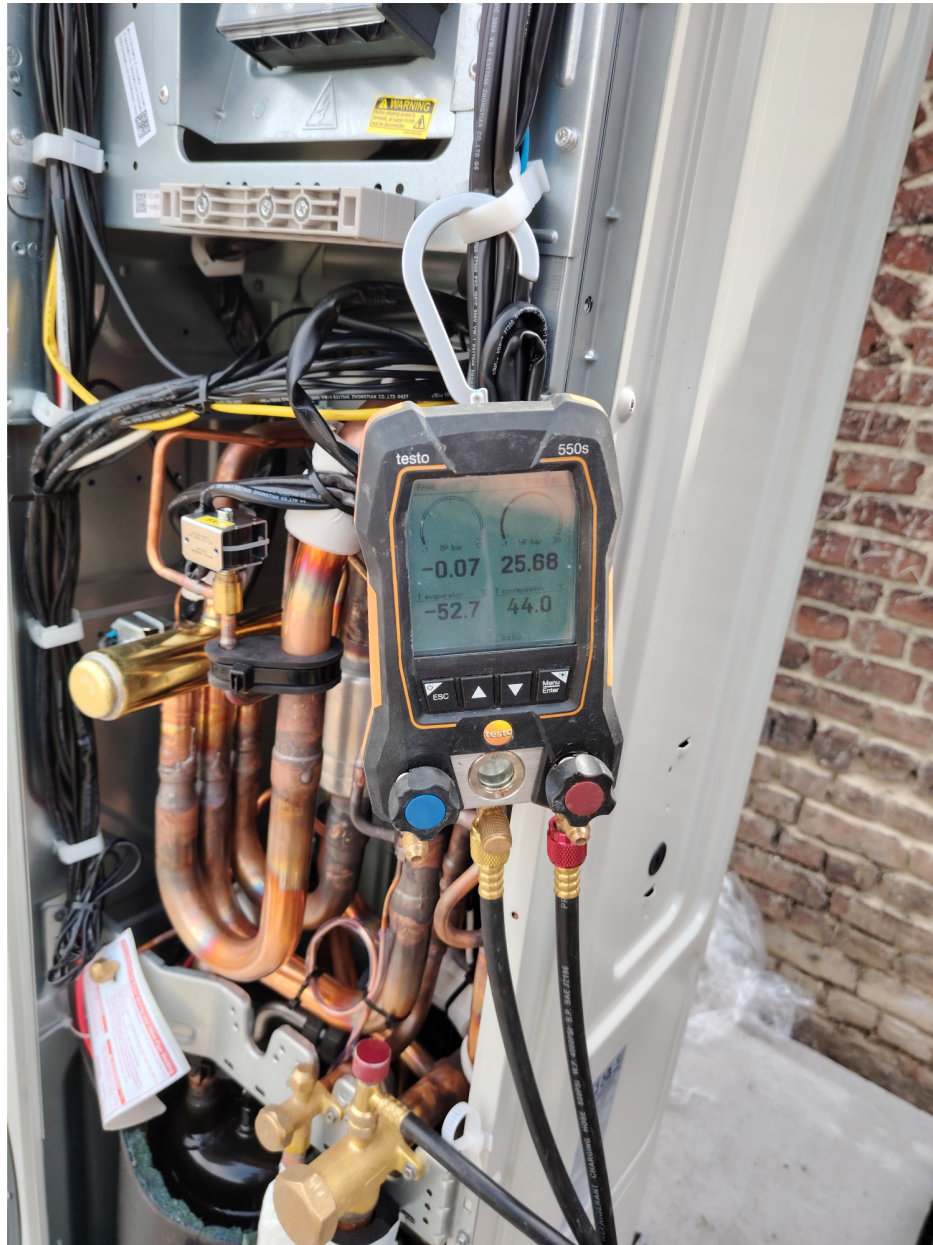



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 04/07/2025

N° Dossier : DE00001443

Page : 8/8

