



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 1/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Vinaigrerie

Adresse : 25 Rue de la Vinaigrerie, 59000 Lille

Contact :

J-F ROY

Téléphone :

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Client :

SCCV LILLE 25 RUE DE LA VINAIGRERIE

25 Rue de la Vinaigrerie

59000 Lille

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ CTA

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

MARCHE DE TRAVAUX : VINAIGRERIE LILLE

LOTS : 13A VENTILATION

Engagement 59441/01/046/1

Compte pro rata 2%

3.2-VENTILATION 5 Chambres Rdj

3.2.2-Réseaux

3.2.3-Groupe d'extractions

3.2.4-Entrée d'air

3.2.5-Bouches d'extraction

3.2.6-Raccordement électrique et alarme

3.3-VENTILATION SIMPLE FLUX ZONE SERVICE

3.3.3-Réseaux

Réseau horizontal

D 125

D 160

D 250

Accessibilité des gaines pour opération de nettoyage

Tampon de ramonage

3.3.4-Extracteurs

3.3.5-Entrée d'air

3.3.6-Bouches d'extraction

3.3.7-Raccordement électrique et alarme

3.4- VENTILATION DOUBLE FLUX

CTA Extension 6600 m3/h

Marque France Air

Type Power Box C4

7000V (Sans Batterie)

Débit 6600 m3/h



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 2/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

CTA Service 4000 m3/h

5000V (Sans batterie)

3.4.5-Réseaux

3.4.6-Terminaux

3.4.7-Moyens d'équilibrage

3.4.8-Calorifuge toiture extérieure

Raccordement électrique et alarme

3.5-PROTECION INCENDIE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION

3.5.2-Clapets coupe-feu

3.5.3-Alimentation

3.5.4-Signalisation

3.6-DESENFUMAGE

3.6.3-Volets de désenfumage

3.6.4-Extracteurs de désenfumage

3.6.5-Coffret de relayage

3.6.6-Arret technique/Régulation

3.7-Régulation électricité

Coffrets

Système de régulation

Programmation

Asservissements

Alarmes

Raccordement électrique

Mise en service

Marque France Air

Débit 4000 m3/h

Type Power Box C4

Marque DISTECH

Type

Commentaire

Bonjour monsieur

Voici le compte rendus des 2 semaines terrasses côté reno un réseau de fini reste la gaine de desemfumage en rectangulaire la victoire on a mis en place le châssis et les extracteur reste un réseau en circulaire à faire de la double flux au 2 réseau sortie toiture des colonnes montante

Mise en place des colonnes montante rdc ssol Montage des clapets coupé feu raccordement au réseaux du sol

Montage de la gaine extraction local ménage

Mise en place du réseau soufflage reprise des 2 chambre rdc

Mise place de l helicoide de desemfumage côté cafétéria ssol

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Devis

Reste carotage poutre ssol en attente des côté pour percement

Ine amené d air chaufferies tuyau provisoire gene

Aîné soufflage à finir ssol attend que le plombier passe sot multi couche

Extraction chambre plus caisson à faire ssol



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 3/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

J-F ROY
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 4/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 5/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

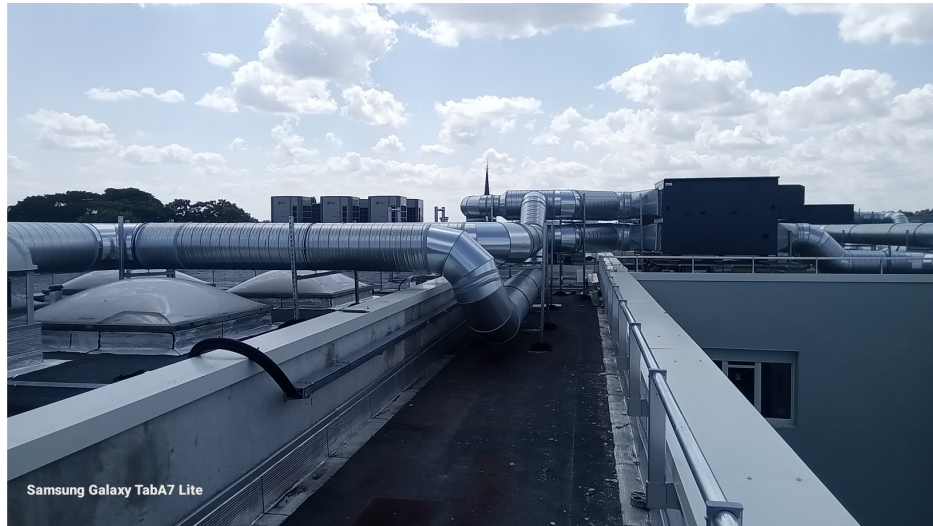



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 6/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 7/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 8/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 9/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 10/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 11/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Samsung Galaxy TabA7 Lite



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 12/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 13/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Samsung Galaxy TabA7 Lite



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 14/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Samsung Galaxy TabA7 Lite



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 18/07/2025

N° Dossier : DE00002038

Page : 15/21





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 16/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/07/2025
N° Dossier : DE00002038
Page : 17/21

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 18/07/2025

N° Dossier : DE00002038

Page : 18/21





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 18/07/2025

N° Dossier : DE00002038

Page : 19/21





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 18/07/2025

N° Dossier : DE00002038

Page : 20/21





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 18/07/2025

N° Dossier : DE00002038

Page : 21/21



Samsung Galaxy TabA7 Lite