



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 30/09/2025
N° Dossier : DE00001409
Page : 1/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

VILLE DE LEERS

Adresse : Hotel de Ville - Service FINANCE, 59115

LEERS

Contact :

Christophe CAPELLE

Téléphone : 06 69 41 67 82

Technicien : BOÏ MICKAEL

Client :

VILLE DE LEERS

Hotel de Ville - Service FINANCE

59115 LEERS

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Caissons VMC

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Entretien VMC

☒ Dépoussiérage et désinfection du caisson d'extraction / soufflage

☒ Graissage des roulements/paliers/turbines

☒ Réalignement des poulies

☒ Mesure des débits en sortie de caisson

☒ Dépoussiérage et désinfection des réseaux de ventilations

☒ Dépoussiérage et désinfection des bouches

☒ Dépoussiérage et désinfection des diffuseurs

Commentaire

Tir à l'arc

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Travaux

Remplacement du moteur très bruyant plus remplacement de la bouche Vmc WC femme .

Le moteur à remplacer se trouve dans les WC homme .

Christophe CAPELLE

Signature du client :

BOÏ MICKAEL

Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 30/09/2025
N° Dossier : DE00001409
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Remplacement de la bouche diamètre 125



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta


Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Moteur bruyant à remplacer diamètre de la sorti 160

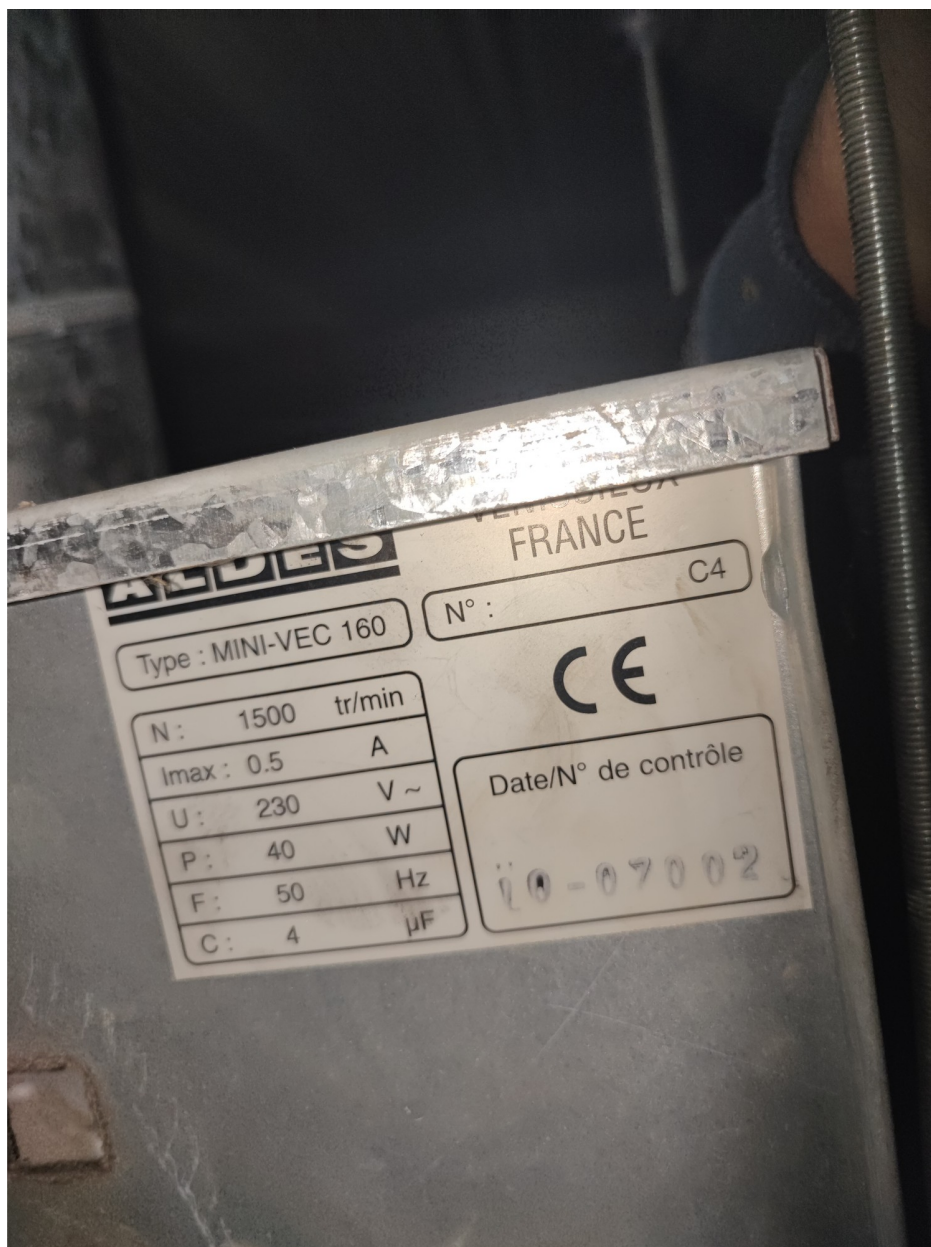



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 30/09/2025
N° Dossier : DE00001409
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

