



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 1/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

EHPAD La Collinière

Adresse : 159 rue de la Collinière, 59230 ST AMAND

LES EAUX

Contact :

Anthony Couillet

Téléphone : 06 46 86 81 84

Client :

MISSENARD CLIMATIQUE

159 rue de la Collinière

59230 ST AMAND LES EAUX

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Hotte

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00002720 du 26/08/2025.

Votre commande CSM 00006664

Entretien des hottes

1 Hotte four vapeur (3 filtres à choc)

1 Hotte cuisson (5 filtres à choc + 4 obturateurs)

Prix pour un passage

Prérequis

Pour mener à bien les opérations de dégraissage des hottes, il est demandé au client :

de bien vouloir faire vidanger les friteuses avant les prestations,

de laisser l'extraction en marche pendant au moins trois heures après notre intervention

faute de quoi, la société Maintenance Entretien Aéraulique ne saurait engager sa responsabilité

Prestation comprenant :

Mise en sécurité de la zone de travail

Protection des installations électriques, des sols, murs, équipements, et mobiliers à proximité

Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par le client

Mise en propreté : hottes

Mise en service de l'extraction pour contrôle du bon fonctionnement au préalable

Dépose partielle des faux plafond, le cas échéant

Dépose des filtres et obturateurs pour nettoyage par trempage

Création et/ou ouverture des trappes de visite nécessaire

Grattage des graisses calcinée, le cas échéant



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 2/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Rinçage de l'ensemble des parties traitées
Aspiration des eaux usées
Repose des filtres et obturateurs nettoyés
Repose des faux plafond, le cas échéant
Application d'une protection alimentaire, spécial Inox
Nettoyage des moteurs
Caissons, escargots, tourelles
Ouverture du caisson
Pulvérisation d'un dégraissant désinfectant sur les parois

Finitions :

Nettoyage des sols et alentours

Désinfectant alimentaire

Essai de fonctionnement de l'installation

Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

r.a.s tous fonctionne

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Devis

r.a.s

La mise en service a été effectuée

Kevin MILLER

Signature du client :

DELCOURT JULIEN

Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 3/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 4/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 5/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 6/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 7/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

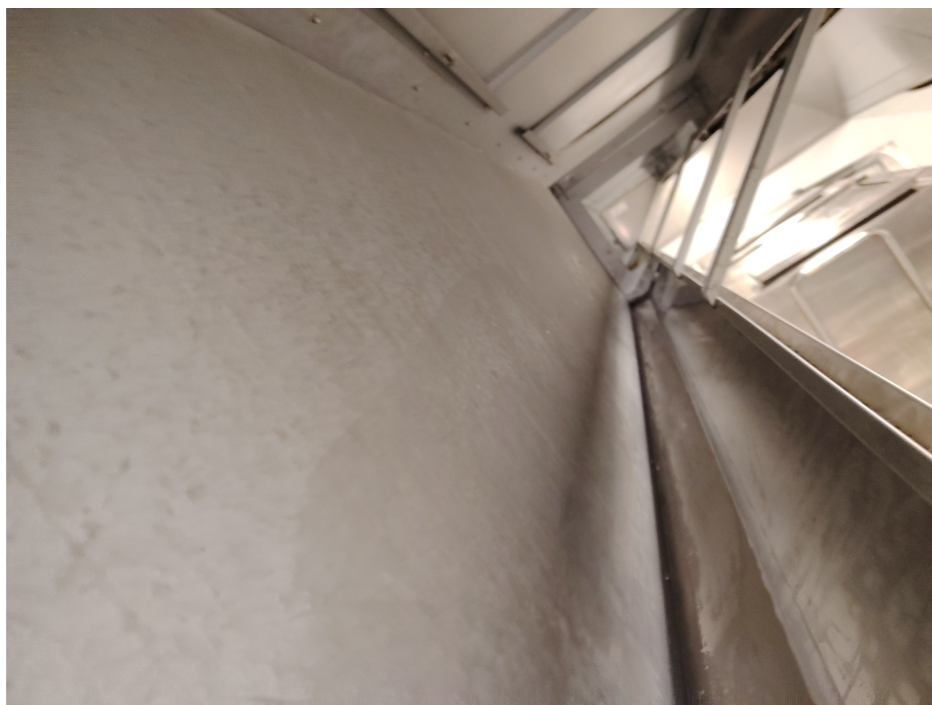



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 8/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 10/10/2025
N° Dossier : DE00002720
Page : 9/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

